

Источник
бесперебойного
питания

ИМПУЛЬС
ФОРА 33
10-80 кВА



Информация по использованию Руководства

Настоящее руководство содержит информацию по установке, подключению, функционированию и обслуживанию источников бесперебойного питания (ИБП) серии ФОРА мощностью 10-80 кВА. Устройства являются высокотехнологичными, соответствуют требованиям актуальных стандартов по электромагнитной совместимости и безопасности. Перед проведением любых работ с ИБП необходимо внимательно ознакомиться с содержанием настоящего руководства.

Пользователи

Настоящее руководство предназначено для сервисного и обслуживающего персонала.

Примечание

Наша компания осуществляет полный спектр работ по техническому обслуживанию и ремонту ИБП. Заказчик может обратиться за помощью в наш главный офис или региональный авторизованный сервисный центр. Если не оговорено иное, настоящее руководство может использоваться только в качестве инструкции для пользователей, и любая содержащаяся в нём информация не подразумевает никаких гарантий. При модернизации ИБП или по другим причинам настоящее руководство может быть обновлено в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Актуальные версии документации размещены в соответствующих разделах на сайтах компании www.impuls.energy.

Перед осуществлением любых манипуляций с ИБП необходимо убедиться, что используется актуальная версия документа.

Все права защищены.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Ввиду постоянного совершенствования конструкции и технологии изготовления нашей продукции, возможны улучшения характеристик без предварительного уведомления, не влияющие на надежность и безопасность эксплуатации. За подробной информацией по продукции Вы можете обращаться:

ООО «Системотехника»

125239, Москва,
ул. Коптевская, 73, стр. 1
+7 (495) 256-13-76
info@impuls.energy
www.impuls.energy



+7 (495) 256-13-76



Содержание

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------|----|
| 1 / Меры безопасности..... | 6 | 3 / Установка | 24 |
|----------------------------|---|---------------------|----|



| | | | |
|---|----|---|----|
| 1.1 Описание предупреждающих надписей | 6 | 3.1 Требования к установке | 24 |
| 1.2 Пуско-наладочные работы..... | 6 | 3.2 Распаковка и проверка | 25 |
| 1.3 Предупреждающая надпись | 6 | 3.3 Размещение | 26 |
| 1.4 Общие требования по технике безопасности | 7 | 3.4 АКБ | 28 |
| 1.5 Перемещение и монтаж..... | 7 | 3.5 Кабельный ввод..... | 29 |
| 1.6 Требования безопасности при настройке и эксплуатации | 8 | 3.6 Силовые подключения..... | 29 |
| 1.7 Требования к проведению обслуживания и ремонта..... | 8 | 3.7 Кабели контроля и обмена данными..... | 33 |
| 1.8 Меры предосторожности при работе с АКБ | 9 | | |
| 1.9 Утилизация..... | 11 | | |
| 1.10 Примечание | 11 | | |

| | |
|--------------------------|----|
| 2 / Общие сведения | 12 |
|--------------------------|----|



| | |
|----------------------------|----|
| 4 / Панель оператора | 41 |
|----------------------------|----|



| | |
|-----------------------------|----|
| 2.1 Описание изделия..... | 12 |
| 2.2 Конфигурация ИБП..... | 12 |
| 2.3 Внешний вид ИБП | 13 |
| 2.4 Структура ИБП | 19 |
| 2.5 Режимы работы..... | 19 |

| | |
|------------------------------|----|
| 4.1 Панель оператора | 41 |
|------------------------------|----|

| | |
|-------------------------|----|
| 4.2 Главное меню..... | 44 |
|-------------------------|----|



| | |
|------------------------|----|
| 5 / Эксплуатация | 59 |
|------------------------|----|

| | |
|---|----|
| 5.1 UPS Start-up | 59 |
| 5.2 Отключение ИБП | 60 |
| 5.3 Порядок переключения между режимами работы..... | 61 |
| 5.4 Техническое обслуживание АКБ | 63 |
| 5.5 Параллельное подключение ИБП | 64 |

6 / Техническое обслуживание 69



6.1 | Меры предосторожности 69

6.2 | Рекомендации по обслуживанию ИБП 69

6.3 | Техническое обслуживание АКБ 69

7 / Технические характеристики 71



8 / Приложение А. Установка
внутренних АКБ 78



1 / Меры безопасности



Настоящее руководство содержит информацию об установке и эксплуатации ИБП. Перед установкой необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством.

Установка, настройка, ввод в эксплуатацию и обслуживание ИБП должны осуществляться только аккредитованным инженером. Квалификация технического специалиста должна быть документально подтверждена непосредственно производителем оборудования либо его официальным представителем. Невыполнение этого требования может привести к возникновению риска для безопасности персонала, повреждениям и выходу из строя оборудования, а также аннулированию гарантии.

1.1 | Описание предупреждающих надписей



ОПАСНОСТЬ!

Риск получения увечий или летального исхода для персонала.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риск получения серьёзной травмы или повреждения оборудования.



ВНИМАНИЕ!

Риск повреждения оборудования, потери данных или ухудшения характеристик системы.

1.2 | Пуско-наладочные работы.

Инженер, осуществляющий установку, подключение и пуско-наладочные работы, должен обладать необходимыми знаниями в области электротехники и техники безопасности. К работе с оборудованием допускаются только обученные специалисты, обладающие необходимыми знаниями об особенностях работы оборудования, а также навыками по его настройке и обслуживанию.

1.3 | Предупреждающая надпись

Предупреждающие знаки указывают на возможность травмирования персонала или повреждения оборудования, а также содержат инструкции о том, как избежать возникновения опасных ситуаций. В настоящем руководстве применяются три основных типа предупреждающих знаков. В таблице 1.1 приведены обозначения предупреждающих знаков и их расшифровка.

Таблица 1.1. Обозначения предупреждающих знаков и их расшифровка

| Предупреждающие знаки | Описание |
|---|--|
|  ОПАСНОСТЬ! | Игнорирование данного предупреждения может привести к риску получения увечий или летального исхода для персонала. |
|  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Игнорирование данного предупреждения может привести к риску получения серьезной травмы персоналом или повреждению оборудования. |
|  ВНИМАНИЕ! | Игнорирование данного предупреждения может привести к повреждению оборудования, потере данных или ухудшению характеристик системы. |

1.4 | Общие требования по технике безопасности

В таблице 1.2 приведены обозначения предупреждающих знаков и общие рекомендации о том, как избежать возникновения опасных ситуаций.

Таблица 1.2. Общие требования по технике безопасности

| | |
|--|--|
|  ОПАСНОСТЬ! | <ul style="list-style-type: none"> Работы должны выполняться только квалифицированным инженерным персоналом. Настоящий ИБП предназначен только для коммерческого и промышленного применения и НЕ ПРЕДНАЗАЧЕН для использования в медицинских целях в составе систем жизнеобеспечения пациента. |
|  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Перед началом работы требуется внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации, изучить все предупреждающие надписи и следовать инструкциям. |
|  Внимание! | Во время работы устройства запрещено прикасаться к поверхностям, обозначенным данным знаком, во избежание получения ожогов. |
|  Внимание! | В составе ИБП имеются компоненты, чувствительные к воздействию электростатического разряда. Перед началом работ, связанных с внутренним доступом, необходимо принять меры по защите компонентов ИБП от электростатического разряда. |

1.5 | Перемещение и монтаж

В таблице 1.3 приведены требования и рекомендации к перемещению и установке ИБП в зависимости от типа предупреждающего знака.

Таблица 1.3. Требования к перемещению и установке ИБП

| | |
|---|--|
|  ОПАСНОСТЬ! | <ul style="list-style-type: none"> Оборудование необходимо устанавливать вдали от источников тепла и вентиляционных отверстий выброса нагретого воздуха. При возникновении очага возгорания необходимо использовать только специализированные порошковые огнетушители, предназначенные для работы с электроустановками под напряжением. Применение любого жидкостного огнетушителя может привести к поражению электрическим током. |
|  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | <ul style="list-style-type: none"> Запрещается запускать систему, если обнаружены какие-либо повреждения либо несоответствия оборудования описанию производителя. Контакт человека с ИБП посредством мокрых рук либо влажных материалов может привести к поражению электрическим током. |
|  ВНИМАНИЕ! | <ul style="list-style-type: none"> Для защиты от поражения электрическим током необходимо использовать основные и вспомогательные средства индивидуальной защиты (СИЗ). Запрещено устанавливать ИБП в местах, где возможны вибрационные воздействия. Требованиями к микроклимату помещения, в котором располагается ИБП, приведены в разделе 3.3. |

1.6 | Требования безопасности при настройке и эксплуатации

В таблице 1.4 приведены требования безопасности при настройке и эксплуатации ИБП в зависимости от типа предупреждающего знака.

Таблица 1.4. Требования безопасности при настройке и эксплуатации

| | |
|---|---|
|  ОПАСНОСТЬ! | <ul style="list-style-type: none"> Перед подключением силовых кабелей необходимо убедиться, что кабель заземления надёжно подключен. Кабели заземления и нейтрали должны соответствовать общепромышленным требованиям и рекомендациям регулирующей документации. Перед манипуляциями с силовыми кабелями необходимо убедиться, что ИБП отключен от всех источников питания. ВАЖНО! После отключения устройства от питающей сети требуется не менее 10 минут для разряда внутренних емкостей ИБП. После чего необходимо при помощи мультиметра измерить напряжение на выходных клеммах ИБП и убедиться, что его значение не превышает 36 В. |
|  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | <ul style="list-style-type: none"> Для защиты от тока утечки, генерируемого нагрузкой, необходимо использовать дифференциальные автоматы или УЗО соответствующего номинала. После длительного хранения или простоя ИБП необходимо произвести полную проверку системы перед включением. |

1.7 | Требования к проведению обслуживания и ремонта

В таблице 1.5 приведены требования к проведению обслуживания и ремонта ИБП.

Таблица 1.5. Требования к проведению обслуживания и ремонта

| | |
|--|--|
|  ОПАСНОСТЬ! | <ul style="list-style-type: none"> Все работы по техническому обслуживанию, связанные с внутренним доступом, должны выполняться только аккредитованным персоналом с применением специального инструмента и оборудования. Не допускается съём защитных панелей и проведение работ по внутреннему обслуживанию системы лицами, не имеющими соответствующей аккредитации. ИБП полностью соответствует требованиям стандарта «ГОСТ Р МЭК 62040-1-2009, ГОСТ ИЕC 62040-1-2018. Общие требования и требования безопасности для ИБП, используемых в зонах доступа оператора». Аккумуляторные батареи (АКБ) являются источником опасного напряжения. При этом риск контакта обслуживающего персонала с компонентами, находящимися под напряжением, сведен к минимуму. Прямой контакт с клеммами аккумуляторных батарей и клеммами ИБП возможен только при снятии защитных панелей специальным инструментом. Таким образом, выполнение приведенных в настоящем руководстве требований предотвращает возникновение потенциально опасных ситуаций. |
|--|--|

1.8 | Меры предосторожности при работе с АКБ

В таблице 1.6 приведены меры предосторожности при работе с АКБ.

Таблица 1.6. Меры предосторожности при работе с АКБ

| | |
|--|---|
|  ОПАСНОСТЬ! | <ul style="list-style-type: none"> Все процедуры по обслуживанию и замене аккумуляторных батарей, требующие доступа ко внутренним блокам и токоведущим частям, должны производиться только аккредитованным инженерным персоналом при помощи специализированного инструмента. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО СОЕДИНЁННЫЕ В БАТАРЕЙНЫЙ МАССИВ АКБ ЯВЛЯЮТСЯ ИСТОЧНИКОМ СМЕРTELНОЙ ОПАСНОСТИ: ЗНАЧЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ МЕЖДУ КРАЙНИМИ КЛЕММAMI МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ 480 В. Производители аккумуляторов предоставляют подробную информацию о мерах предосторожности, которые необходимо строго соблюдать при работе с батареями аккумуляторных элементов или proximity от них. Особое внимание следует уделить разделам, содержащим требования к параметрам микроклимата помещений, использованию СИЗ, наличию средств оказания первой помощи и специализированных средств пожаротушения. Температура окружающей среды является основным фактором, влияющим на ёмкость и срок службы батареи. Номинальное значение рабочей температуры для АКБ составляет +20...+25 °C. Эксплуатация АКБ при повышенной температуре сокращает срок службы батарей. При длительном хранении необходимо периодически заряжать аккумуляторы в соответствии с алгоритмами, приведенными в инструкциях по эксплуатации АКБ, чтобы обеспечить предотвратить ухудшение характеристик При обнаружении протечки электролита или повреждений корпуса, необходимо поместить неисправную батарею в контейнер, устойчивый к воздействиям серной кислоты, либо утилизировать повреждённый элемент в соответствии с действующим законодательством. |
|--|---|

| | |
|---|---|
|  ОПАСНОСТЬ! | <ul style="list-style-type: none">Замена батарей допустима только идентичными АКБ, полностью соответствующими по типу и ёмкости. Все устанавливаемые батареи должны быть из одной партии. Требуется осуществлять одновременную замену всех батарей блока, не допускается замена отдельных АКБ в батарейной ёмкости. Несоблюдение этих требований может привести к возникновению аварийной ситуации, выходу из строя ИБП или ухудшению характеристик системы.При подключении АКБ необходимо соблюдать технику безопасности при работе с высоким напряжением. Перед началом работ требуется в первую очередь визуально оценить внешнее состояние батареи. В случае, если имеются деформации корпуса, определяется протечка электролита, клеммы аккумулятора повреждены или подверглись коррозии, необходимо осуществить замену батареи. Установка неисправных АКБ может привести к короткому замыканию и возгоранию.Перед подключением батареи специалисту необходимо снять с себя все металлические украшения: перстни, часы, браслеты и т.п.Необходимо использовать основные и вспомогательные СИЗ.Допускается применение только диэлектрического инструмента с изолированными рукоятками.Если батареи обладают большим весом, запрещается осуществлять монтаж одному человеку. Необходимо соблюдать технику безопасности по работе с большим весом, иначе возможно травмирование персонала и/или повреждение оборудования.Запрещается вскрывать и деформировать корпус батареи. Это может вызвать протечку электролита, привести к короткому замыканию, возгоранию и/или привести к травмированию персонала.Внутри батарей находится серная кислота. При соблюдении рекомендаций, приведенных в данном руководстве, герметичность неповреждённого корпуса гарантирует безопасность персонала. Однако в случае повреждения корпуса возникает риск утечки серной кислоты, что является опасностью для обслуживающего персонала (химические ожоги кожи, повреждение органов зрения, дыхания). При работе с электролитическими батареями необходимо применение СИЗ, таких как: резиновые перчатки, средства защиты органов зрения и дыхания, резиновый фартук.Необходимо контролировать заявленный производителем срок службы батареи и своевременно осуществлять замену АКБ. При превышении заявленного срока службы внутренняя структура АКБ может изменяться вследствие коррозии внутренних пластин и протечек электролита. Это приводит к возникновению пробоев и коротких замыканий. Следствиями внутренних повреждений являются: повышение температуры батареи, закипание электролита, вздутие и нарушение герметичности корпуса АКБ, последующее воспламенение.При попадании электролита на кожу и слизистые оболочки, необходимо как можно скорее промыть поврежденные участки большим количеством воды и обратиться к врачу. |
|---|---|

1.9 | Утилизация



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Утилизация батарей должна осуществляться в соответствии с требованиями промышленных регламентов и законодательства по обращению с опасными отходами

1.10 | Примечание



ПРИМЕЧАНИЕ

Представляет собой дополнительное пояснение к основному тексту.

2 / Общие сведения



2.1 | Описание изделия

ИБП серии ФОРА построены на основе технологии двойного преобразования (On-Line) и полностью цифрового управления на базе цифровых сигнальных процессоров (ЦСП). Изделие обеспечивает стабильное и бесперебойное питание критичной нагрузки, чувствительной к скачкам и выбросам напряжения, наличию гармонических искажений сигнала и отклонений по частоте.

2.2 | Конфигурация ИБП

2.2.1. Модификации ИБП

Доступные модификации ИБП и их артикулы приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Модификации ИБП

| Номинальная мощность, кВА | Артикул* |
|---------------------------|--|
| 10 | FO10331 (ИБП ФОРА 3310); FO10332 (ИБП ФОРА Н 3310) |
| 15 | FO15331 (ИБП ФОРА 3315); FO15332 (ИБП ФОРА Н 3315) |
| 20 | FO20331 (ИБП ФОРА 3320); FO20332 (ИБП ФОРА Н 3320) |
| 30 | FO30331 (ИБП ФОРА 3330); FO30332 (ИБП ФОРА Н 3330) |
| 40 | FO40331 (ИБП ФОРА 3340); FO40332 (ИБП ФОРА Н 3340) |
| 60 | FO60331 (ИБП ФОРА 3360); FO60332 (ИБП ФОРА Н 3360) |
| 80 | FO80331 (ИБП ФОРА 3380); FO80332 (ИБП ФОРА Н 3380) |

* Модификация «ФОРА»: с отсеком для встроенных АКБ;

Модификация «ФОРА Н»: без отсека для встроенных АКБ.

2.2.2. Конфигурация ИБП

В таблице 2.2 приведен перечень встраиваемых в ИБП опций.


Таблица 2.2. Конфигурация встраиваемых опций

| ИБП | Компоненты | Количество | Примечание |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------|
| ИБП с отсеком для встроенных АКБ | Автоматический размыкатель | 5 | Стандартно |
| | Раздельный ввод | 1 | Стандартно |
| | Карта «Сухих» контактов | 1 | Стандартно |
| | RS232, 485, USB | 1 | Стандартно |
| | SNMP; Карта параллельной работы | 1 | Опционально |
| | «Холодный» старт | 1 | Опционально |


| ИБП | Компоненты | Количество | Примечание |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------|
| ИБП без отсека для встроенных АКБ | Автоматический размыкатель | 4 | Стандартно |
| | Раздельный ввод | 1 | Стандартно |
| | Карта «Сухих» контактов | 1 | Стандартно |
| | RS232, 485, USB | 1 | Стандартно |
| | SNMP; Карта параллельной работы | 1 | Опционально |
| | «Холодный» старт | 1 | Опционально |

2.3 | Внешний вид ИБП


Внешний вид ИБП серии ФОРА показан на рисунках группы 2.1.

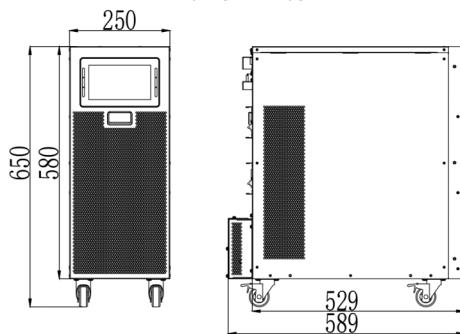


(a) 10 / 15 / 20 кВА без отсека для встроенных АКБ (ед. изм.: мм)

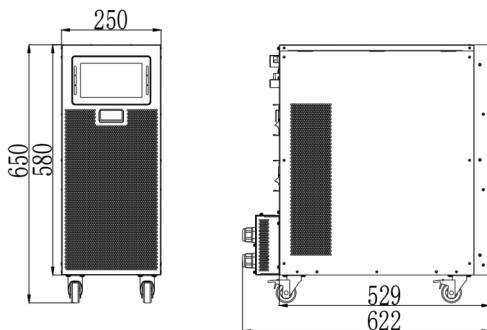


(б) 30 кВА без отсека для встроенных АКБ (ед. изм.: мм)

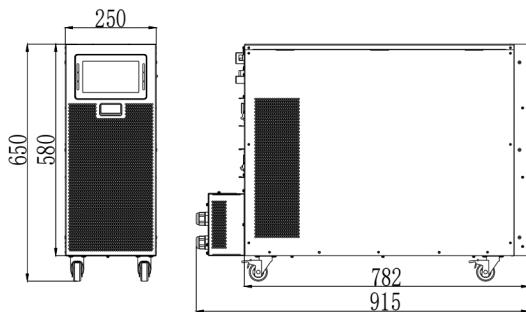


(а) 40 / 60 / 80 кВА без отсека для встроенных АКБ (ед. изм.: мм)

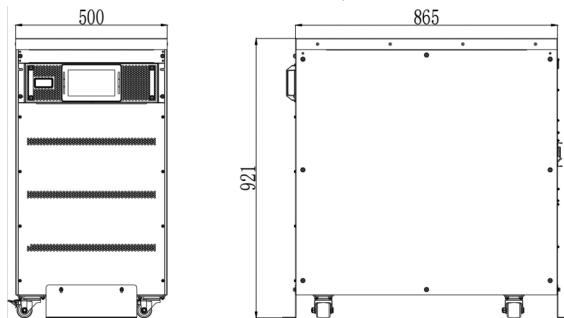

(б) 10; 15; 20; 30 кВА с отсеком для встроенных АКБ (ед. изм.: мм)

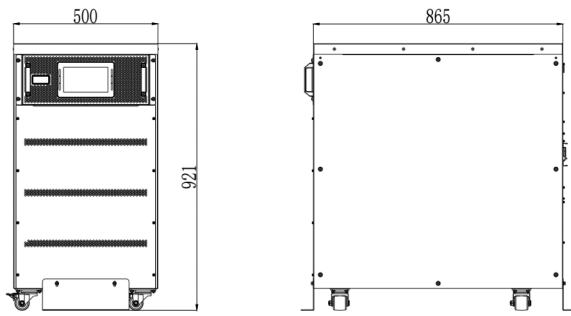

(в) 40 кВА с отсеком для встроенных АКБ (ед. изм.: мм)

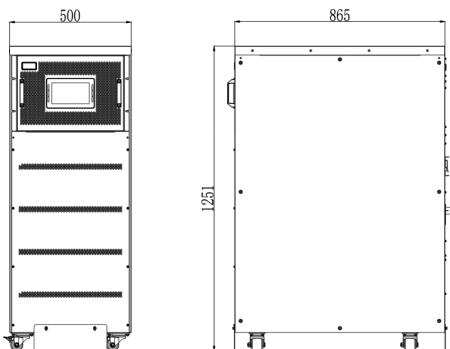


(e) 60 / 80 кВА с отсеком для встроенных АКБ (ед. изм.: мм)


Рисунок 2.1. Внешний вид ИБП

2.3.1. Вид спереди и вид сзади


Вид спереди и вид сзади ИБП серии ФОРА приведен на рисунке 2.2.

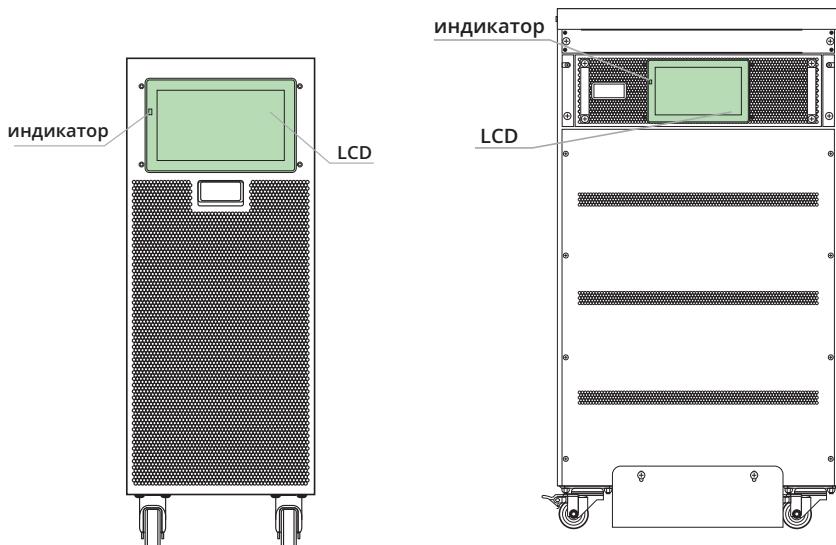


(a) ИБП мощностью 10 - 30 кВА, вид спереди

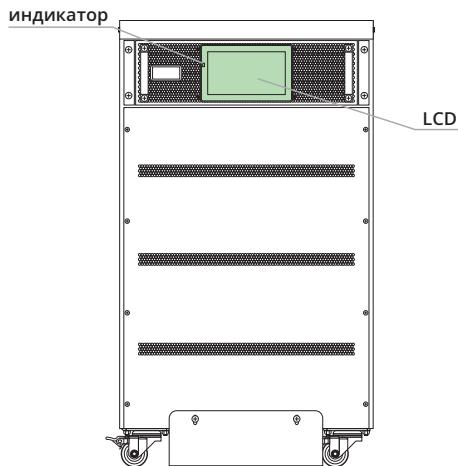


(б) ИБП мощностью 40 кВА с отсеком для встроенных АКБ, вид спереди

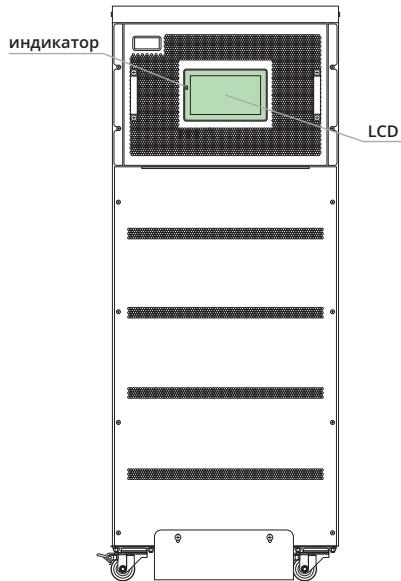


(в) ИБП мощностью 60-80 кВА с отсеком для встроенных АКБ, вид спереди

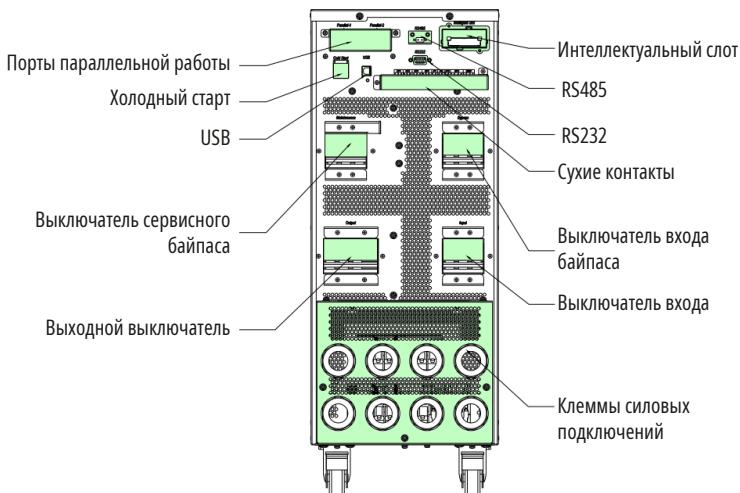


(2) ИБП мощностью 10-30 кВА без отсека для встроенных АКБ, вид сзади

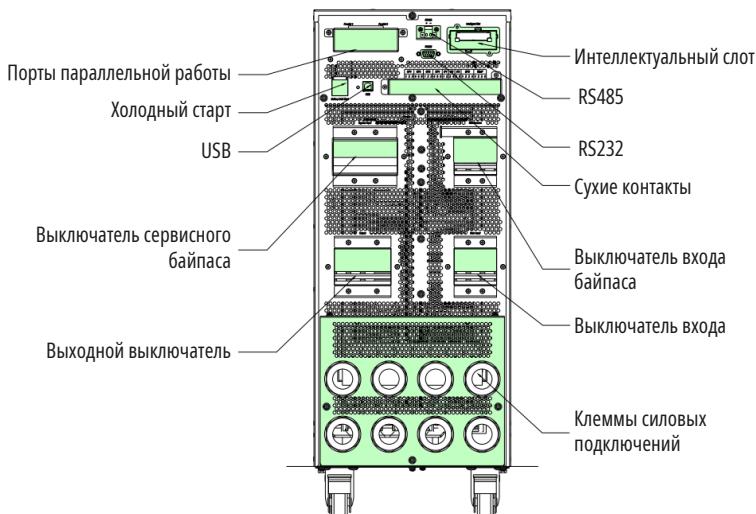

(д) ИБП мощностью 40/60 кВА без отсека для встроенных АКБ, вид сзади

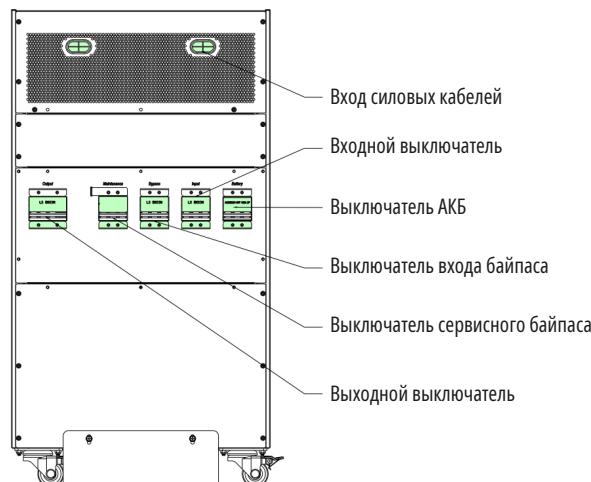

(е) ИБП мощностью 10-40 кВА с отсеком для встроенных АКБ, вид сзади

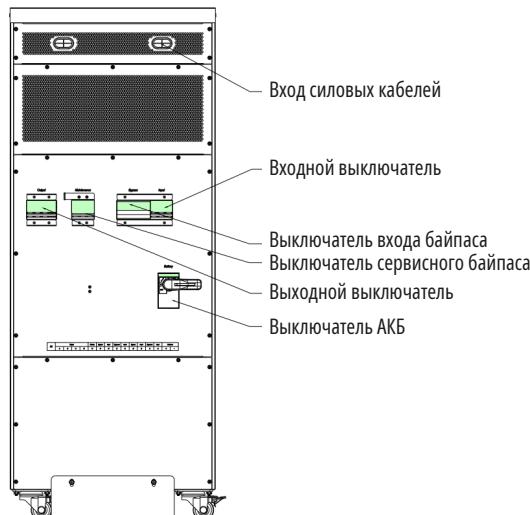

(ж) ИБП мощностью 60-80 кВА с отсеком для встроенных АКБ, вид сзади

Рисунок 2.2. Вид спереди и вид сзади ИБП серии ФОРА

2.4 | Структура ИБП

ИБП состоит из следующих основных блоков: Выпрямитель, Зарядное устройство, Инвертор, Статический (электронный) байпас. Для обеспечения автономного электропитания нагрузки в случае отказа питающей сети к ИБП следует подключить один или несколько батарейных массивов (комплектов АКБ). Структура ИБП показана на рисунке 2.3.

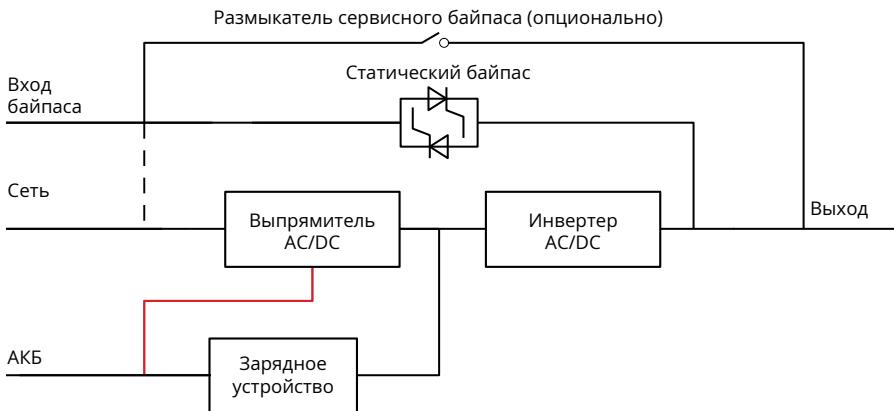


Рисунок 2.3. Структура ИБП

2.5 | Режимы работы

ИБП серии ФОРА относится к типу ИБП с двойным преобразованием энергии и может работать в следующих режимах:

- Нормальный режим
- Режим АКБ
- Режим байпаса
- Сервисный режим (внешний механический байпас)
- Экономичный режим (ЭКО)
- Режим автоматического перезапуска
- Режим частотного преобразователя

2.5.1. Нормальный режим

В нормальном режиме работы питание нагрузки переменного тока осуществляется от инвертора. Выпрямитель и зарядное устройство потребляют энергию от питающей сети. Постоянное напряжение с выхода выпрямителя подаётся на вход инвертора, одновременно с этим идёт заряд постоянным током АКБ в бустерном либо плавающем режиме.

Функциональная схема ИБП при работе в нормальном режиме приведена на рисунке 2.4.

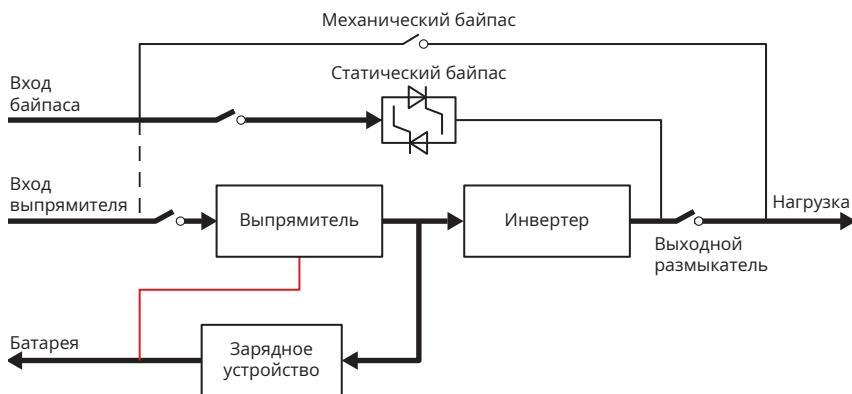


Рисунок 2.4. Функциональная схема нормального режима работы

2.5.2. Режим АКБ

При пропадании напряжения питания на входе ИБП или при выходе значений параметров сетевого напряжения за допустимые пределы, устройство автоматически переходит в режим работы от батарей. При этом источником входного напряжения для инвертора служит АКБ. При переходе в этот режим питание нагрузки не прерывается. После восстановления допустимых значений параметров питающей сети ИБП автоматически возвращается к нормальному режиму работы.

Функциональная схема ИБП при работе от АКБ приведена на рисунке 2.5.

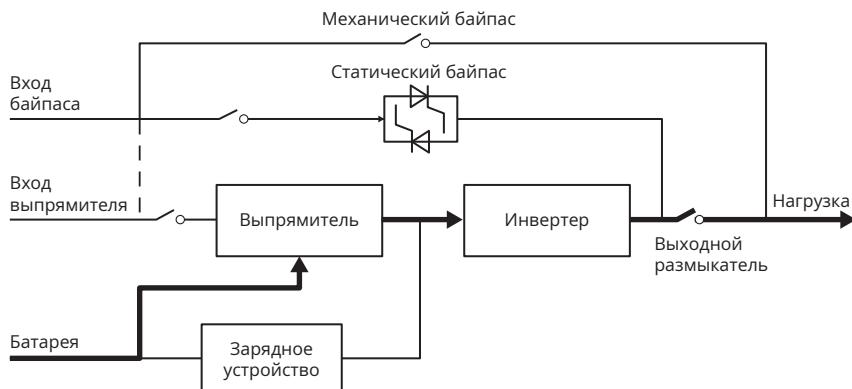


Рисунок 2.5. Функциональная схема ИБП при работе от АКБ



ПРИМЕЧАНИЕ

Для ИБП с функцией «холодный старт» возможен запуск без внешней сети. Более подробная информация в разделе 5.1.2.

2.5.3. Режим байпаса

Если при работе в нормальном режиме перегрузочная способность инвертора превышается, либо инвертор выходит из строя, осуществляется автоматическое переключение на цепь байпаса и нагрузка запитывается напрямую от сети. При таком переключении отсутствует прерывание питания нагрузки, при условии, что выход инвертора и вход байпаса синхронизированы. Если инвертор и байпас не синхронизированы, то при переключении возможно прерывание питания нагрузки. Эта пауза обусловлена необходимостью нивелировать броски тока, возникающие при параллельном подключении несинхронизированных источников переменного напряжения. Длительность прерывания может задаваться на программном уровне, однако обычно эта величина не превышает $\frac{3}{4}$ одного периода сети, что составляет 15 мс при частоте питающего напряжения 50 Гц, и 12,5 мс при частоте питающего напряжения 60 Гц соответственно. Помимо автоматического режима, переключение питания на цепь байпаса может осуществляться в ручном режиме, через панель управления ИБП.

Функциональная схема ИБП при работе в режиме байпаса приведена на рисунке 2.6.

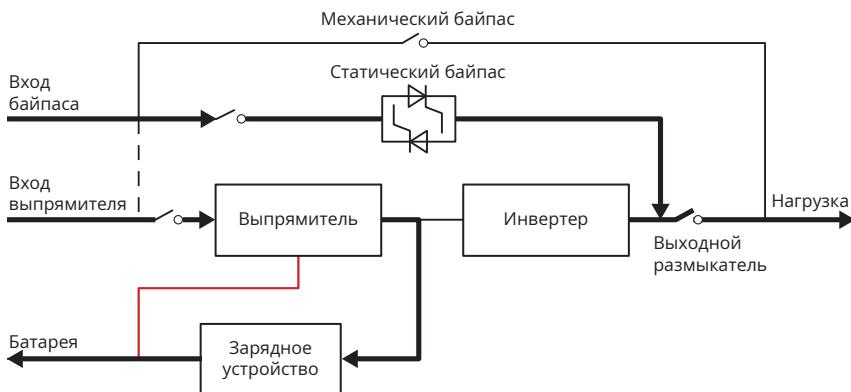


Рисунок 2.6. Функциональная схема ИБП при работе в режиме байпаса

2.5.4. Сервисный режим (внешний механический байпас)

При работе в сервисном режиме питание нагрузки осуществляется напрямую от промышленной сети переменного напряжения через цепь механического (сервисного ручного) байпаса. Это позволяет осуществлять обслуживание и ремонт ИБП без отключения нагрузки. Внешний механический байпас поставляется опционально.

Функциональная схема ИБП при работе в режиме сервисного байпаса приведена на рисунке 2.7.

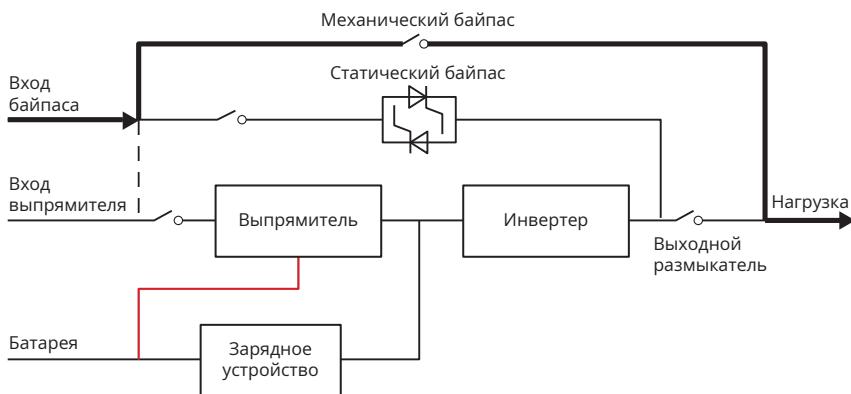


Рисунок 2.7. Функциональная схема ИБП при работе в режиме сервисного байпаса



ОПАСНОСТЬ

В сервисном режиме входные и выходные клеммы устройства находятся под напряжением, даже если дисплей выключен.

2.5.5. Экономичный режим (ЭКО)

Экономичный режим работы используется для повышения энергоэффективности ИБП. Его применение возможно при хорошем качестве сетевого напряжения, в этом случае нагрузка через цепь статического байпаса запитывается непосредственно от сети, а инвертор находится в хранящем режиме. При пропадании питающего напряжения либо ухудшении параметров сети, ИБП автоматически переключается в режим питания от АКБ.

На рисунке 2.8 представлена функциональная схема ИБП при работе в экономичном режиме.

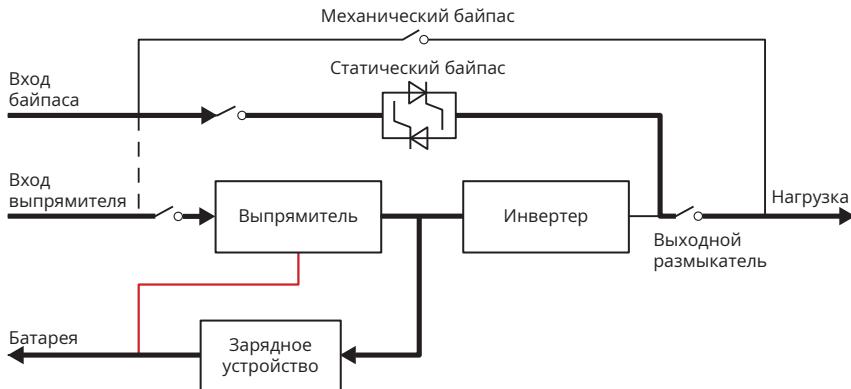


Рисунок 2.8. Функциональная схема ИБП при работе в экономичном режиме



ПРИМЕЧАНИЕ

При переключении из ЭКО-режима в режим работы от АКБ происходит кратковременное (10 мс) прерывание питания нагрузки. Перед использованием данного режима убедитесь, что перерыв в питании при смене режимов не влияет на подключённые нагрузки.

2.5.6. Режим автоматического перезапуска

При продолжительном пропадании напряжения питающей сети может произойти разряд аккумуляторных батарей. Отключение инвертора происходит при достижении значением напряжения на клеммах АКБ минимального порога разряда (EOD). ИБП может быть настроен на «Режим автоматического запуска после EOD». Если эта опция активна, ИБП запустится через заданное время после восстановления параметров питающей сети переменного тока. Параметры режима и время задержки включения настраиваются сервисным инженером.

2.5.7. Режим частотного преобразователя

При работе системы в режиме частотного преобразователя, ИБП независимо от частоты питающего напряжения генерирует стабильное выходное напряжение переменного тока с фиксированной частотой (50 Гц или 60 Гц, в зависимости от уставки). В данном режиме линия статического байпаса отключена и заблокирована.

3 / Установка



В данном разделе содержится информация по установке и подключению ИБП.

3.1 | Требования к установке

Установка и размещение ИБП должны производиться инженерным персоналом в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем руководстве, и с учётом принятых на конкретном предприятии норм и требований по размещению.

3.1.1. Требования к параметрам окружающей среды

ИБП рассчитан на эксплуатацию внутри отапливаемых помещений, где исключено выпадение конденсата. Охлаждение ИБП обеспечивается встроенной системой принудительной вентиляции. При установке ИБП необходимо соблюдать требования к размерам свободного пространства вокруг устройства для обеспечения беспрепятственной циркуляции воздуха.

Запрещается размещать ИБП поблизости от источников воды и пара, нагревательных элементов и других источников повышенной температуры. Требуется исключить возможность контакта ИБП с легковоспламеняющимися и агрессивными средами, избегать попадания в изделие пыли и воздействия прямых солнечных лучей.

Запрещается установка ИБП в помещениях, где может присутствовать электропроводящая пыль.

Оптимальные значения температуры окружающей среды для нормального функционирования аккумуляторов составляют +20 ... +25 °C. Эксплуатация в условиях повышенной температуры приводит к снижению срока службы батарей. При температуре ниже +20 °C снижается ёмкость батареи.

На конечном этапе процесса заряда батареи может происходить выброс небольшого объёма газообразного водорода и кислорода. Необходимо убедиться, что циркуляция свежего воздуха в месте размещения АКБ соответствует требованиям стандарта EN50272-2001.

ВАЖНО!

 При использовании внешних батарейных шкафов необходимо, чтобы выключатели (или предохранители) располагались как можно ближе к батареям, а кабельные линии имели минимально возможную длину.

3.1.2. Требования к месту установки

Перед установкой необходимо убедиться, что предельно допустимая нагрузка на перекрытие в предполагаемом месте размещения оборудования больше, чем суммарная масса ИБП, батарей и батарейного шкафа.

Необходимо убедиться в отсутствии вибрационных воздействий в месте размещения ИБП и АКБ. Горизонтальный угол наклона напольного покрытия не должен превышать 5 градусов.

Хранение ИБП и аккумуляторных батарей необходимо осуществлять только в сухих, прохладных помещениях. Рекомендованная рабочая температура составляет +20...+25 °C.

3.1.3. Габаритные размеры

Габаритные размеры ИБП приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Габариты ИБП

| Артикул / номинальная мощность | Размеры (Ш*Г*В), мм |
|--|---------------------|
| ФОРА Н 3310 / ФОРА Н 3315 / ФОРА Н 3320 / ФОРА Н 3330 10 / 15 / 20 / 30 кВА без отсека для АКБ | 250*589*650 |
| ФОРА Н 3330 30 кВА без отсека для АКБ | 250*622*650 |
| ФОРА Н 3340 / ФОРА Н 3360 / ФОРА Н 3380 40 / 60 / 80 кВА без отсека для АКБ | 250*915*650 |
| ФОРА 3310 / ФОРА 3315 / ФОРА 3320 / ФОРА 3330 / ФОРА 3340 10 / 15 / 20 / 30 / 40 кВА с отсеком для АКБ | 500*865*921 |
| ФОРА 3360 / ФОРА 3380 60 / 80 кВА с отсеком для АКБ | 500*865*1251 |

3.2 | Распаковка и проверка

3.2.1. Перемещение и распаковка ИБП

- Проверить целостность упаковки. При наличии повреждений сообщить об этом представителю компании-перевозчика.
- Перемещение оборудования к месту установки осуществляется посредством вилочного погрузчика (см. рис. 3.1).

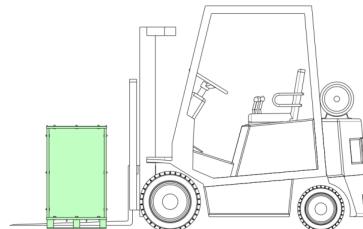


Рисунок 3.1. Перемещение к месту установки

- Удалить упаковочные материалы (см. рис. 3.2).




Рисунок 3.2. Удаление упаковочных материалов

4. Удалить уплотнительный пенопласт (см. рис. 3.3).

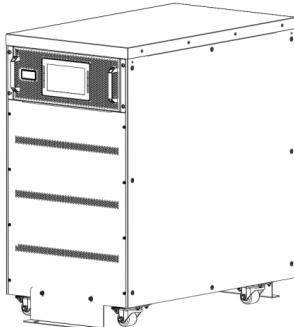


Рисунок 3.3. Удаление уплотнительного пенопласта

5. Проверить корпус ИБП на предмет наличия повреждений. В случае обнаружения внешних дефектов или некомплекта следует немедленно проинформировать об этом перевозчика и поставщика оборудования.
6. Убедиться, что комплект поставки включает:
 - Источник бесперебойного питания – 1 шт;
 - Руководство по эксплуатации – 1 шт.
7. Демонтировать крепёжные болты, фиксирующие ИБП на паллете.
8. Переместить ИБП к месту установки.



ВНИМАНИЕ

Все упаковочные материалы следует утилизировать согласно требованиям действующего законодательства.

3.3 | Размещение

1. ИБП рассчитан для установки и эксплуатации внутри отапливаемых помещений. Охлаждение ИБП обеспечивается встроенной системой принудительной вентиляции. ИБП следует размещать вдали от источников влаги, высокой температуры, легковоспламеняющихся или агрессивных сред, пыли, прямых солнечных лучей.
2. При установке ИБП необходимо обеспечить достаточное свободное пространство для беспрепятственной циркуляции воздуха – не менее 0,5 м спереди и сзади ИБП. Следует убедиться, что вентиляционные отверстия на передней и задней панелях ИБП не заблокированы.
3. При перемещении устройства из холодной среды в тёплое помещение снаружи и внутри ИБП может образоваться конденсат. В этом случае перед установкой и включением устройства следует выдержать ИБП в тёплом помещении до полного высыхания конденсата.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Эксплуатация системы при температуре окружающей среды вне диапазона +20 ... +25 °C значительно сокращает срок службы АКБ.

3.3.1. Установка ИБП

Все модели ИБП ФОРА мощностью 10-40 кВА оснащены комплектом опорных колёс. Вид снизу на опорную структуру приведен на рисунке 3.4.

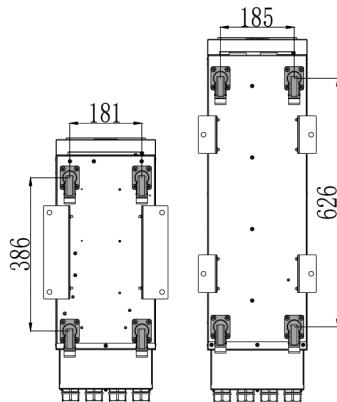

(a) ИБП 10-30 кВА и 40 кВА без отсека для встроенных АКБ (вид снизу, ед. изм.: мм)

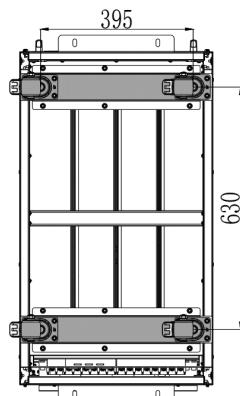


(б) ИБП 10 – 80 кВА с отсеком для встроенных АКБ (вид снизу, ед. изм.: мм)

Рисунок 3.4. Опорная конструкция ИБП, вид снизу

Последовательность действий при установке шкафа ИБП:

1. Необходимо убедиться, что опорная конструкция шкафа исправна, а пол в месте монтажа гладкий и прочный.
2. При помощи перемещения на опорных колёсах отрегулировать положение шкафа ИБП.
3. Заблокировать колёса при помощи стопорного механизма.

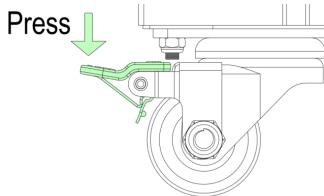

4. Убедиться, что шкаф зафиксирован и неподвижен.
5. Размещение завершено.



ВНИМАНИЕ

Если пол в месте монтажа недостаточно прочный, чтобы выдержать шкаф, следует использовать вспомогательное оборудование, которое распределит вес на большей площади. К примеру, можно покрыть пол металлическими пластинаами или увеличить опорную площадь анкерных болтов.

3.4 | АКБ

Батарейный массив подключается к клеммной колодке ИБП через коммутационное устройство по трёхпроводной схеме (плюс, нейтраль, минус). Линия нейтрали идёт от средней точки массива последовательно соединённых АКБ (см. рисунок 3.5).

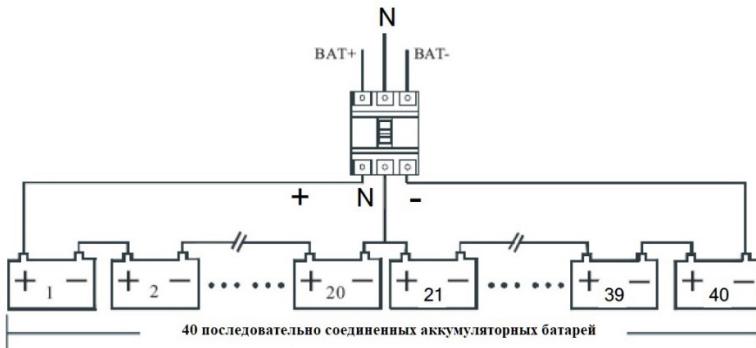


Рисунок 3.5. Схема подключения АКБ



ОПАСНОСТЬ!

- Напряжение на клеммах АКБ превышает 400 В постоянного тока. Необходимо следовать требованиям инструкций по технике безопасности, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Необходимо строго соблюдать полярность подключения. Необходимо убедиться, что выводы плюса, минуса и нейтрали АКБ правильно соединены с соответствующими клеммами выключателя и, далее, с соответствующими клеммами ИБП.

3.5 | Кабельный ввод

Ввод кабелей осуществляется снизу, с тыльной стороны ИБП (см. рис. 3.6).

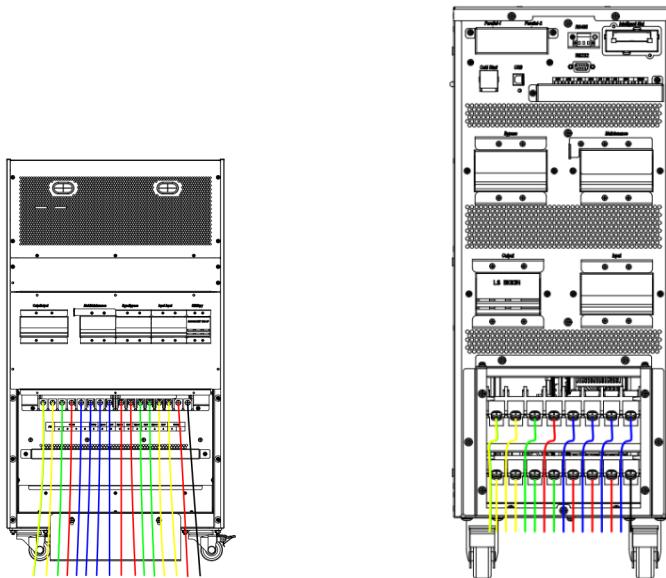


Рисунок 3.6. Кабельный ввод

3.6 | Силовые подключения

3.6.1. Параметры силовых кабелей

Рекомендуемые сечения силовых кабелей приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2. Рекомендуемые сечения силовых кабелей

| Параметры | | 10 кВА | 15 кВА | 20 кВА | 30 кВА | 40 кВА | 60 кВА | 80 кВА |
|---------------|---------------------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Сетевой ввод | Ток (А) | 18 | 28 | 35 | 55 | 70 | 105 | 152 |
| | Сечение проводника (мм ²) | A B C N | 6 | 10 | 10 | 16 | 25 | 35 |
| | Ток (А) | 15 | 23 | 30 | 45 | 60 | 90 | 121 |
| | Сечение проводника (мм ²) | A B C N | 6 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 |
| | Ток (А) | 15 | 23 | 30 | 45 | 60 | 90 | 121 |
| Нагрузка | Сечение проводника (мм ²) | A B C N | 6 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 |
| | Ток (А) | 23 | 35 | 47 | 70 | 91 | 142 | 190 |
| | Сечение проводника (мм ²) | + | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 50 |
| | Сечение проводника (мм ²) | - | | | | | | 70 |
| | Ток (А) | N | | | | | | |
| Ввод бай-паса | Сечение проводника (мм ²) | PE | 6 | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 |
| АКБ | Сечение проводника (мм ²) | PE | 6 | 6 | 6 | 10 | 16 | 35 |
| PE | Сечение проводника (мм ²) | PE | 6 | 6 | 6 | 10 | 16 | 35 |



ПРИМЕЧАНИЕ

Рекомендуемые сечения силовых кабелей указаны для следующих условий:

- Температура окружающей среды: +30 °C.
- Потери напряжения на кабеле не превышают: 3% для переменного тока и 1% для постоянного тока. Длина кабельных линий для переменного тока составляет не более 50 м, для постоянного тока – не более 30 м.
- Все силовые кабельные соединения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50571.5.52-2011 (МЭК 60364-5-52:2009).
- Указанные в таблице 3.2 значения токов действительны для номинального фазного напряжения 220 В (380 В линейного).
- При номинальном линейном напряжении 400 В переменного тока, значения токов следует умножить на коэффициент 0,95. При номинальном линейном напряжении 415 В переменного тока, значения токов следует умножить на коэффициент 0,92.
- Если первичные нагрузки – нелинейные, следует увеличить сечение нейтрали в 1,5...1,7 раза.

3.6.2. Параметры силовых клемм

Характеристики клемм подключения силовых кабелей приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3. Требования к подключению кабелей к клеммам ИБП

| Подключение | Тип гильзы наконечника | Диаметр болта | Диаметр отверстия | Момент затяжки |
|------------------|------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| Вход выпрямителя | Кольцевой наконечник | M6 / M8 | 7 / 9 мм | 4.9 / 12 Нм |
| Вход байпаса | Кольцевой наконечник | M6 | 7 мм | 4.9 Нм |
| Вход АКБ | Кольцевой наконечник | M6 / M8 | 7 / 9 мм | 4.9 / 12 Нм |
| Выход | Кольцевой наконечник | M6 | 7 мм | 4.9 Нм |
| PE | Кольцевой наконечник | M6 | 7 мм | 4.9 Нм |

3.6.3. Спецификации внешних защитных устройств

Рекомендации по выбору номиналов внешних автоматических выключателей и выключателей нагрузки приведены в таблице 3.4.

Таблица 3.4. Внешние автоматические выключатели

| Позиция | 10 кВА | 15 кВА | 20 кВА | 30 кВА | 40 кВА | 60 кВА | 80 кВА |
|--|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Сетевой вход | 32A / 3P | 40A / 3P | 63A / 3P | 100A / 3P | 100A / 3P | 125A / 3P | 225A / 3P |
| Вход байпаса | 32A / 3P | 40A / 3P | 63A / 3P | 63A / 3P | 100A / 3P | 125A / 3P | 180A / 3P |
| Выход | 32A / 3P | 40A / 3P | 63A / 3P | 63A / 3P | 100A / 3P | 125A / 3P | 180A / 3P |
| Внешний размыкатель сервисного байпаса | 32A / 3P | 40A / 3P | 63A / 3P | 63A / 3P | 100A / 3P | 125A / 3P | 180A / 3P |
| АКБ | DC32A | DC40A | DC63A | DC100A | DC125A | DC160A | DC200A |



ВНИМАНИЕ


Установка на входе устройства УЗО или дифференциальных автоматических выключателей не рекомендуется.

3.6.4. Подключение силовых кабелей


При подключении силовых кабельных линий следует соблюдать следующую последовательность действий:

1. Убедиться, что ИБП обесточен и все выключатели, в том числе механического байпаса, разомкнуты. На внешних выключателях всех кабельных линий необходимо разместить предупреждающие плакаты и знаки, исключающие несанкционированную подачу питания или подключение нагрузки.
2. Снять защитную крышку силовых клемм ИБП, расположенную на задней панели устройства. Расположение силовых клемм входа, выхода, заземления и подключения АКБ приведено

на рисунке 3.7.

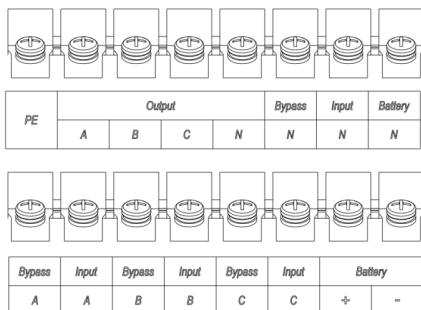

(a) Силовые клеммы ИБП мощностью 10-40 кВА без отсека для встроенных АКБ

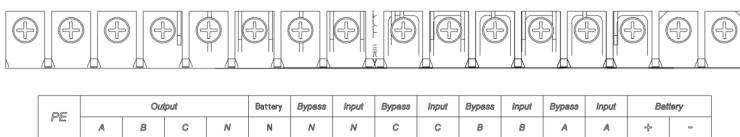

(б) Силовые клеммы ИБП мощностью 10-60 кВА с отсеком для встроенных АКБ

Рисунок 3.7. Силовые клеммы

- Подключить кабель заземления к соответствующей клемме (PE).
- Подключить входные силовые кабели и кабели нагрузки.
- Подключить кабели АКБ.
- Убедиться в правильности подключения всех кабелей, после чего установить защитные кожухи на место.

ПРИМЕЧАНИЕ



К клеммам mA, mB, mC входа выпрямителя подключаются фазы A, B и C кабеля питанияющей сети переменного тока. К клеммам bA, bB, bC подключаются, соответственно, фазы A, B и C входа байпаса.

ВНИМАНИЕ



Все процедуры, описанные в данном разделе, должны выполняться только квалифицированным инженерным персоналом. При необходимости следует связаться с производителем или региональным авторизованным сервисным центром.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




- При подключении кабельных линий необходимо производить затяжку болтов с требуемым усилием (таблица 3.3) и строгим соблюдением правильности чередования фаз.


- Кабели заземления и нейтрали должны быть подключены в соответствии с требованиями промышленных регламентов и законодательства.
- Если подключаемые кабели не проходят через монтажные отверстия, их необходимо закрыть защитными заглушками

3.7 | Кабели контроля и обмена данными


На задней панели ИБП расположены клеммы «сухих» (релейных) контактов и коммуникационные интерфейсы (RS232, RS485, слот для установки SNMP карты, порты для подключения кабелей параллельной работы и USB порт). Расположение коммуникационных портов и слотов приведено на рисунке 3.8.

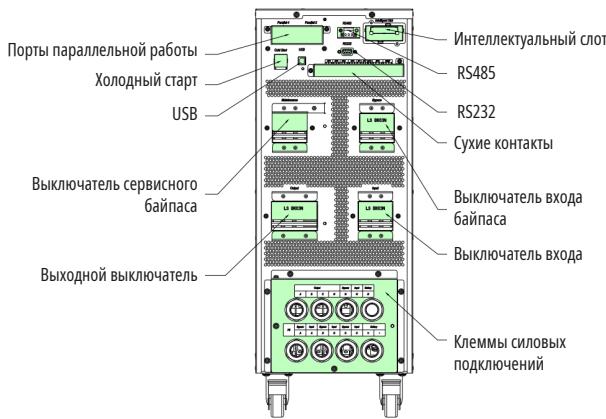


(a) 10-40 кВА без отсека для встроенных АКБ

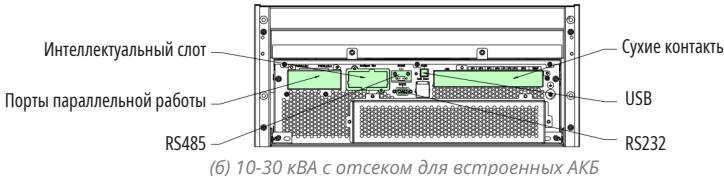

(б) 10-30 кВА с отсеком для встроенных АКБ

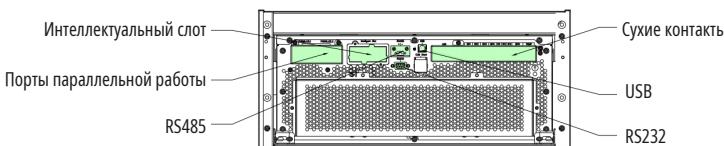

(в) 40 кВА с отсеком для встроенных АКБ

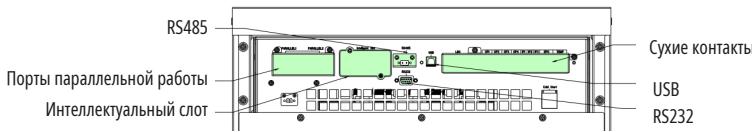

(2) 60 кВА с отсеком для встроенных АКБ

Рисунок 3.8. Коммуникационные интерфейсы и «сухие» контакты

3.7.1. Интерфейс «сухих» контактов

Интерфейс «сухие» (релейные) контакты включает порты ввода/вывода, при этом некоторые контакты могут быть настроены как входные порты. ИБП будет принимать сигналы с этих контактов для инициации конкретных действий. Когда ИБП выполняет какие — либо действия, ИБП может отправлять сигнал через интерфейс «сухого» контакта на внешние устройства для индикации состояния ИБП или выполнения каких — либо действий. Функции «сухих» контактов представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5. Функции портов релейных контактов по умолчанию

| Порт | Наименование | Функция |
|--------|---------------|---|
| EPO-1 | REMOTE_EPO_NO | Срабатывание команды EPO (аварийное отключение ИБП) при коротком замыкании с контактом EPO-2 |
| EPO-2 | +24V_DRY | +24 В |
| EPO-3 | +24V_DRY | +24 В |
| EPO-4 | REMOTE_EPO_NC | Срабатывание команды EPO при отключении от контакта EPO-3 |
| TEMP-1 | ENV_TEMP | Измерение температуры окружающей среды |
| TEMP-2 | TEMP_COM | Общая клемма для определения температуры |
| TEMP-3 | TEMP_COM | Общая клемма для определения температуры |
| TEMP-4 | TEMP_BAT | Измерение температуры АКБ |
| IP1-1 | BCB_Status | Входной «сухой» контакт, функция настраиваемая. По умолчанию: Состояние автомата АКБ и автомат АКБ Онлайн (генерируется Сигнал отсутствия батареи, если связь с автоматом АКБ потеряна) |
| IP1-2 | GND_DRY | Общий (заземление) для +24 В |
| IP2-3 | BCB_Online | Входной «сухой» контакт. Данная функция является настраиваемой. При замыкании с контактом IP2-4 активируется контроль состояния АВ АКБ |
| IP2-4 | GND_DRY | Общий (заземление) для +24 В |
| IP3-5 | GEN_CONNECTED | Входной «сухой» контакт. Данная функция является настраиваемой. По умолчанию: режим работы от генератора |
| IP3-6 | +24V_DRY | +24 В |

| Порт | Наименование | Функция |
|-------|-------------------|--|
| OP1-1 | BAT_LOW_ALARM_NC | Выходной «сухой» контакт (нормально замкнутый). Данная функция является настраиваемой. По умолчанию: Низкое напряжение АКБ. |
| OP1-2 | BAT_LOW_ALARM_NO | Выходной «сухой» контакт (нормально разомкнутый). Данная функция является настраиваемой. По умолчанию: Низкое напряжение АКБ. |
| OP1-3 | BAT_LOW_ALARM_GND | Общий для OP1-1 и OP1-2 |
| OP2-4 | GENERAL_ALARM_NC | Выходной «сухой» контакт (нормально замкнутый). Данная функция является настраиваемой. По умолчанию: Общая тревога |
| OP2-5 | GENERAL_ALARM_NO | Выходной «сухой» контакт (нормально разомкнутый). Данная функция является настраиваемой. По умолчанию: Общая тревога |
| OP2-6 | GENERAL_ALARM_GND | Общий для OP2-4 и OP2-5 |
| OP3-1 | UTILITY_FAIL_NC | Выходной «сухой» контакт (нормально замкнутый). Данная функция является настраиваемой. По умолчанию: Отклонение сети от нормы |
| OP3-2 | UTILITY_FAIL_NO | Выходной «сухой» контакт (нормально разомкнутый). Данная функция является настраиваемой. По умолчанию: Отклонение сети от нормы |
| OP3-3 | UTILITY_FAIL_GND | Общий для OP3-1 и OP3-2 |
| OP4-4 | BCB Drive | Выходной «сухой» контакт. Данная функция является настраиваемой. По умолчанию: управление АВ АКБ |
| OP4-5 | GND_DRY | Общий (заземление) для +24 В |
| OP4-6 | +24V_DRY | +24 В |



ПРИМЕЧАНИЕ

Функции портов релейных контактов можно настроить при помощи программного обеспечения для настройки ИБП.

Входной порт дистанционного аварийного отключения питания (EPO)

Контакты EPO1-4 являются входными портами для дистанционного аварийного отключения ИБП. Для нормальной работы ИБП контакт EPO-4 должен быть замкнут с контактом EPO-3, а контакт EPO-1 должен быть отключен от контакта EPO-2. Команда EPO срабатывает при размыкании EPO-4 и EPO-3 или при замыкании EPO-1 и EPO-2. Схема порта показана на рисунке 3.9, а описание порта приводится в таблице 3.6.




Рисунок 3.9. Схема входного порта для дистанционной подачи команды EPO

Таблица 3.6. Описание входного порта для дистанционного отключения (EPO)

| Порт | Наименование | Функция |
|-------|---------------|--------------------------------------|
| EPO-1 | REMOTE_EPO_NO | Срабатывание при подключении к EPO-2 |
| EPO-2 | +24V_DRY | +24B |
| EPO-3 | +24V_DRY | +24B |
| EPO-4 | REMOTE_EPO_NC | Срабатывание при отключении от EPO-3 |



ПРИМЕЧАНИЕ

При нормальной работе контакты EPO-1 и EPO-2 должны быть разомкнуты.

Интерфейс определения температуры АКБ и окружающей среды

Входные контакты порта TEMP предназначены для измерения температуры АКБ и окружающей среды, что используется при контроле окружающей среды и функции температурной компенсации заряда АКБ соответственно. Схема интерфейсов для TEMP_1-4 показана на рисунке 3.10, а описание интерфейса приведено в таблице 3.7.




Рисунок 3.10. Порты TEMP 1-4 для определения температуры

Таблица 3.7. Описание TEMP 1-4

| Порт | Наименование | Функция |
|--------|--------------|--|
| TEMP-1 | ENV_TEMP | Определение температуры окружающей среды |
| TEMP-2 | TEMP_COM | Общая клемма |
| TEMP-3 | TEMP_COM | Общая клемма |
| TEMP-4 | TEMP_BAT | Определение температуры АКБ |



ПРИМЕЧАНИЕ

Для измерения температуры необходим термодатчик ($R_{25} = 5 \text{ к}\Omega$, $B_{25/50} = 3275$), который заказывается дополнительно.

«Сухой» контакт входа генератора

Функцией порта IP3 (пины 5-6) по умолчанию является интерфейс для отслеживания режима работы от генератора. При подключении контакта IP3-5 к +24В (IP3-6), ИБП переключается в режим работы от генератора. Схема порта показана на рисунке 3.11, описание порта приводится в таблице 3.8.

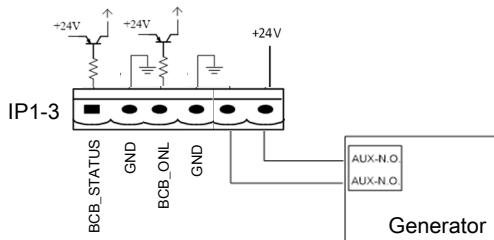


Рисунок 3.11. Схема входного порта для входа генератора

Таблица 3.8. Описание входного порта для входа генератора

| Порт | Наименование | Функция |
|-------|---------------|---|
| IP3-5 | GEN_CONNECTED | По умолчанию: «сухой» контакт команды работы от генератора. |
| IP3-6 | +24V_DRY | +24В |

Входной порт контроля и выходной порт управления АВ АКБ

Функциями OP4-4-6 по умолчанию являются порты для управления АВ АКБ. При подключении OP4-4 и OP4-5 к механизму срабатывания АВ АКБ, порт OP4-4 может выдать приводной сигнал (+24 В пост. тока, 100 мА) для срабатывания выключателя АКБ при срабатывании ЕРО или случае разряда АКБ. Порты IP1-1 и IP1-3 предназначены для контроля состояния АВ АКБ. Когда АВ АКБ замкнут, это указывает что АКБ подключены к ИБП. Когда он разомкнут, подаётся сигнал тревоги об отключении АКБ. Схема порта показана на рисунке 3.12, а описание приводится в таблице 3.9.

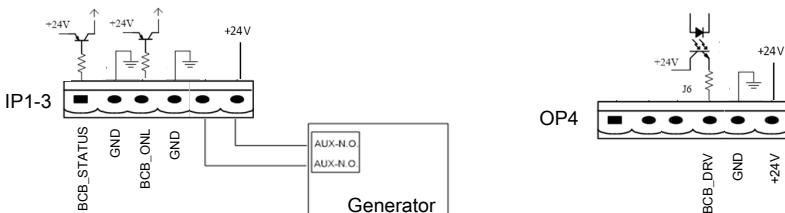


Рисунок 3.12. Порт АВ АКБ

Таблица 3.9. Описание порта АВ АКБ

| Порт | Наименование | Функция |
|-------|--------------|--|
| IP1-1 | BCB_Status | Состояние АВ АКБ, подключается к IP1-2 через доп. контакты автомата АКБ |
| IP1-2 | GND_DRY | Общий для +24 В |
| IP2-3 | BCB_Online | Функция контроля состояния АВ АКБ, активируется при замыкании с IP2-4 |
| IP2-4 | GND_DRY | Общий для +24 В |
| OP4-4 | BCB_Drive | Выход сигнала управления АВ АКБ, +24В, максимальный ток 100 мА. Привод управления АВ АКБ подключается к контактам OP4-4 и OP4-5 |
| OP4-5 | GND_DRY | Общий для +24 В |
| OP4-6 | +24V_DRY | +24 В |

Интерфейс выходного «сухого» контакта предупреждения о состоянии АКБ

По умолчанию порт OP1 служит для вывода предупреждения о низком напряжении (низком заряде) на массиве АКБ. Когда напряжение на массиве АКБ падает ниже заданного, встроенное реле размыкает нормально замкнутые (OP1-1 и OP1-3) и замыкает нормально разомкнутые (OP1-2 и OP1-3) контакты. Контакты реле изолированы от внутренних цепей ИБП. Схема порта показана на рисунке 3.13, а описание приводится в таблице 3.10.




Рисунок 3.13. Схема интерфейса выходного релейного контакта предупреждения о низком напряжении АКБ

Таблица 3.10. Описание интерфейса выходного релейного контакта предупреждения АКБ

| Порт | Наименование | Функция |
|-------|-------------------|--|
| OP1-1 | BAT_LOW_ALARM_NC | Контакт реле предупреждения о низком напряжении на АКБ (Нормально замкнутый), размыкается во время предупреждения |
| OP1-2 | BAT_LOW_ALARM_NO | Контакт реле предупреждения о низком напряжении на АКБ (Нормально разомкнутый), замыкается во время предупреждения |
| OP1-3 | BAT_LOW_ALARM_GND | Общий контакт |

Интерфейс выходного беспотенциального контакта общей тревоги

Функцией OP2 по умолчанию является интерфейс выходного «сухого» контакта общей тревоги. Когда срабатывают одно или несколько предупреждений, вспомогательный релейный контакт активируется путём переключения реле. Схема порта показана на рисунке 3.14, а описание приводится в таблице 3.11.




Рисунок 3.14. Схема интерфейса выходного релейного контакта общей тревоги

Таблица 3.11. Описание интерфейса выходного релейного контакта общей тревоги

| Порт | Наименование | Функция |
|-------|-------------------|--|
| OP2-4 | GENERAL_ALARM_NC | Контакт реле общего предупреждения (нормально замкнутый), размыкается во время предупреждения |
| OP2-5 | GENERAL_ALARM_NO | Контакт реле общего предупреждения (нормально разомкнутый), замыкается во время предупреждения |
| OP2-6 | GENERAL_ALARM_GND | Общая клемма |

Интерфейс выходного «сухого» контакта предупреждения отказа сети

Функцией OP3 по умолчанию является интерфейс выходного беспотенциального контакта предупреждения отказа сети. При отказе электросети на входе ИБП, система выдаст предупреждение об этом событии путем срабатывания встроенного реле и изменения положения контактов OP1-1 и OP1-2. Схема интерфейса показана на рисунке 3.15, а описание приводится в таблице 3.12.




Рисунок 3.15. Схема интерфейса выходного релейного контакта предупреждения отказа сети

Таблица 3.12. Описание интерфейса выходного релейного контакта предупреждения отказа сети

| Порт | Наименование | Функция |
|-------|------------------|---|
| OP3-1 | UTILITY_FAIL_NC | Контакт реле предупреждения о сбое в сети (Нормально замкнутый), размыкается во время предупреждения |
| OP3-2 | UTILITY_FAIL_NO | Контакт реле предупреждения о сбое в сети (Нормально разомкнутый), замыкается во время предупреждения |
| OP3-3 | UTILITY_FAIL_GND | Общая клемма |

3.7.2. Интерфейс обмена данными

Встроенные коммуникационные порты RS232, RS485 и USB обеспечивают передачу последовательных данных, которые могут использоваться авторизованными специалистами для настройки ИБП при проведении пусконаладочных работ, вводе в эксплуатацию и техническом обслуживании (необходимо специализированное ПО). Также эти интерфейсы могут использоваться для интеграции ИБП в локальную систему мониторинга состояния оборудования.

SNMP карта: для обмена данными (опционально).

Интеллектуальный слот: предназначен для установки дополнительной расширенной версии карты «сухих» контактов или SNMP-карты мониторинга состояния ИБП по локальной сети (опционально).


4 / Панель оператора



4.1 | Панель оператора

Панель оператора ИБП разделена на две функциональных области: Светодиодный индикатор и сенсорный ЖК-экран.

Структура операторского пульта управления и индикации показана на рисунке 4.1.

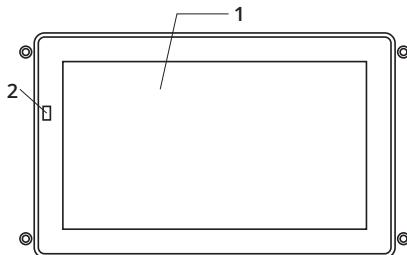

1: Сенсорный ЖК-экран

2: Индикатор состояния

Рисунок 4.1. Панель оператора

4.1.1. Светодиодный индикатор

На панели управления расположен светодиодный индикатор, который отображает статус работы ИБП и наличие неисправностей (аварийных состояний). Описание индикатора приведено в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Описание состояния индикатора

| Индикатор | Состояние | Описание |
|---------------------|-----------|-------------------------|
| Индикатор состояния | Зелёный | Нормальный режим работы |
| | Красный | Авария |
| | Жёлтый | Общая тревога |

Во время работы ИБП имеются два типа звукового сигнала тревоги, как показано в таблице 4.2.

Таблица 4.2. Описание звукового сигнала тревоги

| Сигнал тревоги | Описание |
|---|--|
| Два коротких и один длинный сигнала тревоги | Когда в системе имеется общая тревога (например, отказ входной сети). |
| Непрерывный сигнал тревоги | Когда в системе имеются серьёзные отказы (выход из строя компонентов системы). |

4.1.2. Сенсорный ЖК-дисплей с интуитивно-понятным интерфейсом позволяя просматривать информацию о состоянии ИБП, управлять режимами его работы, а также выводить и изменять значения отдельных параметров.

При включении ИБП система осуществляет самопроверку, после чего загружается заставка, а затем — домашняя страница (показана на рисунке 4.2).

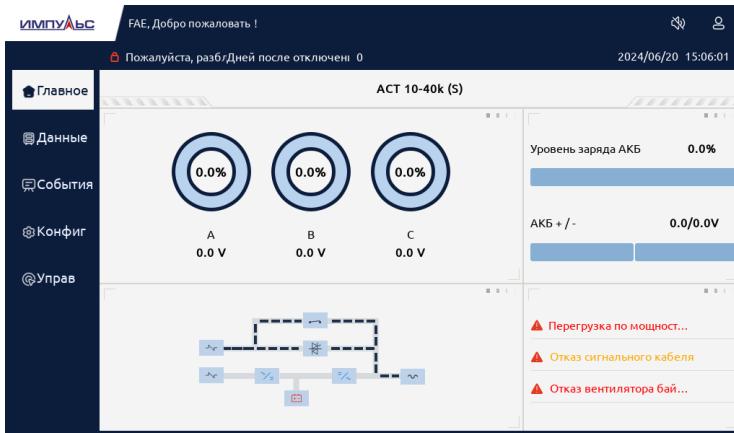


Рисунок 4.2. Главная страница

Домашняя страница состоит из строки состояния, области отображения информации, области отображения аварийных сообщений и главного меню.

• **Строка состояния**

Строка состояния содержит информацию об изделии, мощности, режиме работы и количестве модулей в системе, а также системное время.

• **Предупреждающая информация**

Отображается предупреждающая информация ИБП. Красный цвет обозначает сигнал об аварии, оранжевый обозначает общую тревогу.

• **Отображение информации**

В этой области, пользователю доступна информацию о текущих параметрах ИБП.

Напряжение линии байпаса, напряжение на входе выпрямителей, напряжение АКБ и выходные напряжения представлены в виде измерительных приборов. Поток мощности имитируется анимацией потока энергии.

• **Главное меню**

Главное меню включает в себя следующие основные разделы: Данные (ИБП), Журнал событий, Настройка, Управление. С помощью главного меню пользователи могут управлять и контролировать ИБП, а также просматривать все измеренные параметры.

Структура дерева главного меню показана на рисунке 4.3.

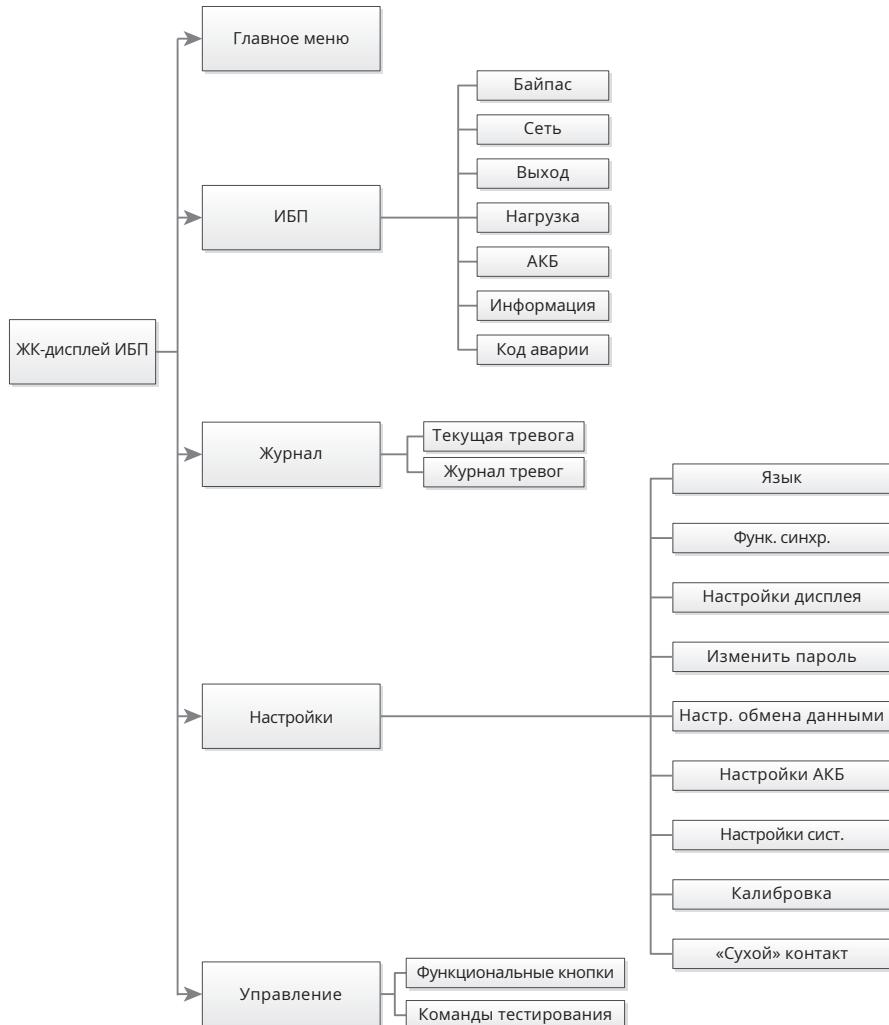


Рисунок 4.3. Структура дерева меню

4.2 | Главное меню

Главное меню включает в себя следующие основные разделы: Данные (ИБП), Журнал событий, Настройка, Управление. Описание разделов главного меню приведены ниже.

4.2.1. Вход пользователя в систему

Для входа в интерфейс входа пользователя в систему необходимо нажать на пиктограмму в верхнем правом углу главной страницы, как показано на рисунке 4.4. Для входа в систему и выполнения соответствующих допуску операций необходимо ввести логин и пароль.

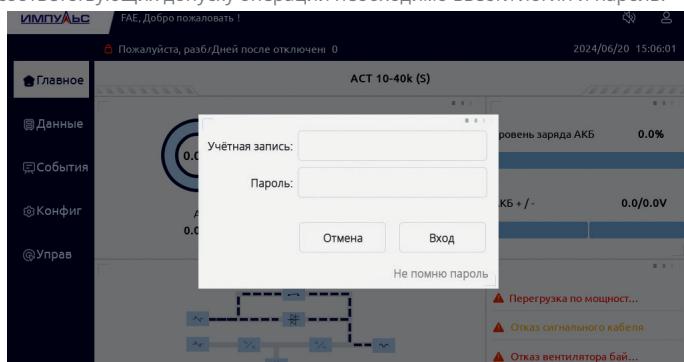


Рисунок 4.4. Страница входа в систему

4.2.2. Меню ИБП

При нажатии на пиктограмму **Данные** (левой части экрана), система перейдёт на страницу меню ИБП, вид которой приведен на рисунке 4.5.



Рисунок 4.5. Меню ИБП

Интерфейс меню шкафа содержит подменю параметров байпаса, ввода сетевого питания, выхода, нагрузки и АКБ. Каждое подменю отображает актуальную для конкретного раздела информацию. Подробная информация подменю ИБП приводится в таблице 4.3.

Переход на следующую страницу информации осуществляется путём нажатия пиктограммы **1/2** в правом нижнем углу.

Таблица 4.3. Разделы подменю ИБП

| Название подменю | Содержание | Значение |
|------------------|----------------------------------|--|
| Байпас | V | Фазные напряжения |
| | A | Токи по фазам |
| | Hz | Частота на входе байпаса |
| | PF | Коэффициент мощности |
| Вход (сеть) | V | Фазные напряжения |
| | A | Токи по фазам |
| | Hz | Частота на входе выпрямителей |
| | PF | Коэффициент мощности |
| Выход | V | Фазные напряжения |
| | A | Токи по фазам |
| | Hz | Выходная частота |
| | PF | Коэффициент мощности |
| Нагрузка | kVA | Sout: Полная мощность |
| | kW | Pout: Активная мощность |
| | kVar | Qout: Реактивная мощность |
| | % | Нагрузка (процент от мощности ИБП) |
| Батарея | Количество АКБ | Общее количество подключений АКБ в одной линейке |
| | Состояние АКБ | Статус ускоренного заряда (Boost) / плавающего подзаряда (Float) |
| | Время работы | Общее время работы АКБ |
| | Напряжение АКБ, В | Положительное / отрицательное напряжение шины АКБ |
| | Ток АКБ, А | Положительный / отрицательный ток шины АКБ |
| | Уровень заряда (%) | Текущий процент заряда АКБ |
| | Оставшееся время автономии (мин) | Оставшееся время автономного питания от АКБ |
| | Температура АКБ (°C) | Температура АКБ |
| | Внешняя температура (°C) | Температура окружающей среды |

4.2.3. Меню настроек

При нажатии пиктограммы  (в левой части экрана), система перейдёт на страницу меню настройки, как показано на рисунке 4.6.



ВНИМАНИЕ!

Состав и наполнение разделов меню зависит от уровня доступа и может отличаться от вида, приведенного на рисунках в разделе 4.2 настоящего руководства.

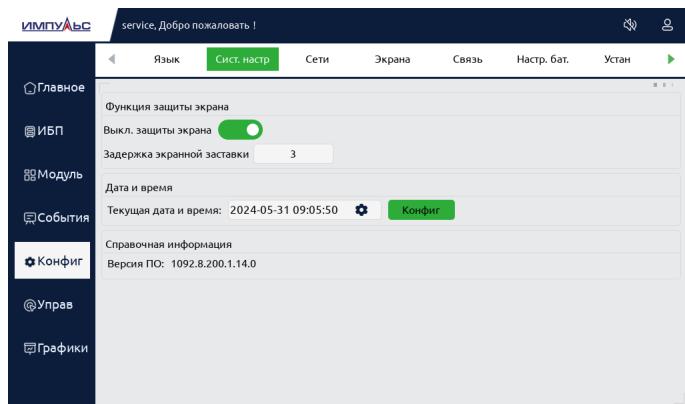


Рисунок 4.6. Меню настроек

Меню настроек включает следующие подменю: выбор языка, системные функции, изменение пароля, настройки обмена данными, настройки АКБ, настройки системы, функция калибровки и настройки «сухих» контактов.

Параметры настроек в подменю приведены в таблице 4.4.

Таблица 4.4. Описание подменю меню настроек

| Подменю | Содержание | Описание |
|-------------|-----------------------------|---|
| Язык | Текущий язык | Отображает текущий выбранный язык |
| | Дополнительные языки | Упрощённый китайский, английский, русский и другие языки |
| Сист. настр | Настройка системных функций | Настройка хранилища экрана, системного времени, проверки памяти и версии ПО |
| Изм. пароль | Изменение пароля | Изменение имени входа в систему и пароля пользователя |

| Подменю | Содержание | Описание |
|--------------|---------------------------------------|---|
| Связь | Интерфейс обмена данными | Включает в себя RS232, RS485, USB |
| | Протокол | Включает в себя протоколы MEGA, ModBus_ASCII и ModBus_RTU |
| | Скорость передачи данных | Установка скорости передачи данных |
| | Адрес устройства | Установка адреса устройства |
| Настр. бат. | Количество АКБ | Установка количества АКБ (12В) в одной линейке |
| | Ёмкость АКБ | Установка ёмкости АКБ в Ач |
| | Напряжение плавающего подзаряда | Настройка напряжения плавающего (Float) подзаряда для элемента АКБ (2В) |
| | Напряжение ускоренного заряда | Настройка напряжения ускоренного (Boost) заряда для элемента АКБ (2В) |
| | Напряжение EOD (0,6C) | Напряжение EOD для элемента АКБ при токе 0,6C |
| | Напряжение EOD (0,15C) | Напряжение EOD для элемента АКБ при токе 0,15C |
| | Процентное ограничение зарядного тока | Зарядный ток (процент от номинального тока) |
| | Компенсация темп. АКБ | Коэф. температурной компенсации тока заряда АКБ |
| Устан | Режим системы | Режим работы системы: Одиночный, параллельный, одиночный экономичный, параллельный экономичный, LBS, LBS для параллельной системы |
| | Общее количество ИБП | Установка количества ИБП в параллельный системе |
| | Идентификатор ИБП | В случае параллельной системы, идентификационный номер начинается с «0» |
| | Калибровка выходного напряжения | Настройка выходного напряжения |
| | Скорость подстройки инвертора | |
| Калибровка | Параметры калибровки изделия | Калибровка выходного напряжения ИБП |
| Сух. контакт | Конфигурирование «сухих» контактов | Конфигурирование «сухих» контактов |



ПРИМЕЧАНИЕ

Некорректные настройки параметров могут негативно повлиять на эксплуатационные характеристики изделия. Необходимо обеспечить получение операторами надлежащего обучения и допусков.

Устанавливаемый для АКБ параметр «С» равен суммарной емкости подключенного к ИБП массива. Например, для АКБ в 100 А*ч, С = 100А.

Доступ к тем или иным настройкам может отличаться в зависимости от уровня допусков пользователя. При возникновении любых вопросов следует обратиться к производителю.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед запуском системы с заданными параметрами необходимо убедиться в том, что заданное через меню количество АКБ полностью соответствует количеству фактически установленных АКБ. В противном случае возможно причинение серьёзного повреждения АКБ или оборудованию.

4.2.4. Журнал событий

При нажатии на пиктограмму «События» в левой части экрана, система отобразит меню журнала событий, зарегистрированных в системе.

В данном разделе меню отображаются последовательно произошедшие в системе события и информация о сигналах тревоги, а также времени регистрации их начала и окончания. Меню регистрации разделено на два подменю: активные аварийные оповещения и журнал истории аварийных оповещений (приведены на рисунке 4.7).

| Номер | Дата и время | Информация об ошибке |
|-------|---------------------|----------------------------|
| 1 | 2024/06/20 14:57:28 | Перегрузка по мощности кВА |
| 2 | 2024/06/20 14:57:28 | Отказ сигнального кабеля |
| 3 | 2024/06/20 14:57:28 | Отказ вентилятора байпаса |
| 4 | 2024/06/20 14:57:28 | АВАРИЙНОЕ ОТКЛ. |
| 5 | 2024/06/20 14:57:28 | Обслуж. руб. вкл. |
| 6 | 2024/06/20 14:57:28 | Батарея не подключена |

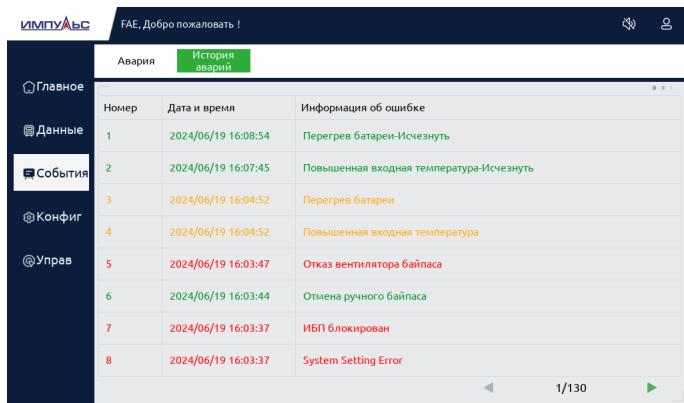


Рисунок 4.7. Меню журнала событий

В таблице 4.5. приведен перечень регистрируемых событий с описаниями.

Таблица 4.5. Список событий

| Событие | Описание |
|-----------------------------|--|
| Fault Clear | Ручной сброс ошибок |
| Log Clear | Записи в журнале удалены в ручном режиме |
| Load On UPS | Нормальный режим работы. Нагрузка питается от инверторов |
| Load On Bypass | Нагрузка питается по линии статического байпаса |
| UPS no output | Система не выдаёт напряжение |
| Battery Boost | Активирован режим ускоренного заряда АКБ |
| Battery Float | Активирован режим плавающего подзаряда АКБ |
| Battery Discharge | Режим АКБ, батареи разряжаются |
| Battery Connected | АКБ подключены к ИБП |
| Battery Not Connected | АКБ отключены |
| Maintenance CB Closed | Включен сервисный байпас |
| Maintenance CB Open | Сервисный байпас выключен |
| EPO | Активировано аварийное отключение питания |
| EPO -Disappear | Команда аварийного отключения отменена |
| Generator Input | Питание ИБП осуществляется от внешнего резервного генератора |
| Generator Input - Disappear | Внешний генератор отключен |

| Событие | Описание |
|-----------------------------------|--|
| Utility Abnormal | Входная сеть не в норме |
| Utility Abnormal - Disappear | Параметры входной сети вернулись к норме |
| Bypass Sequence Error | Ошибка чередования фаз на входе байпаса |
| Bypass Sequence Error - Disappear | Ошибка чередования фаз на входе байпаса снята |
| Bypass Volt Abnormal | Напряжение на входе байпаса не в норме |
| Bypass Volt Abnormal - Disappear | Напряжение на входе байпаса вернулось в норму |
| Bypass Module Fail | Отказ модуля байпаса |
| Bypass Module Fail - Disappear | Модуль байпаса вернулся в норму |
| Bypass Overload | Перегрузка байпаса |
| Bypass Overload - Disappear | Уровень нагрузки на байпасе вернулся к норме |
| Bypass Over Load Tout | Состояние перегрузки в системе байпаса продолжается, хотя допустимое время перегрузки истекло. |
| Bypass Over Load Tout - Disappear | Ошибка по допустимой длительности перегрузки байпаса снята |
| Byp Freq Over Track | Частота линии байпаса вышла за пределы диапазона отслеживания |
| Byp Freq Over Track - Disappear | Частота линии байпаса вернулась в диапазон отслеживания |
| Exceed Tx Times Lmt | Более 5 переключений между байпасом и инвертором за последний час |
| Exceed Tx Times Lmt - Disappear | Обнуление количества переключений |
| Output Short Circuit | Короткое замыкание на выходе системы |
| Output Short Circuit - Disappear | Прекращение короткого замыкания на выходе системы |
| Battery EOD | Напряжение АКБ достигло значения отключения АКБ |
| Battery EOD - Disappear | Напряжение АКБ вернулось на уровень выше значения отключения АКБ |
| Battery Test | Активирован тест АКБ |
| Battery Test OK | Тест АКБ пройден положительно |
| Battery Test failed | Тест АКБ не пройден (АКБ не в норме) |
| Battery Maintenance | Активирован режим обслуживания АКБ |
| Battery Maintenance OK | Состояние технического обслуживания АКБ завершено |
| Battery Maintenance failed | Процесс технического обслуживания АКБ не был завершён должным образом |

| Событие | Описание |
|--------------------------------------|---|
| Stop Test | Состояние самодиагностики АКБ или технического обслуживания АКБ остановлено |
| Fault Clear | Ошибки сброшены |
| Log Clear | Удаление журнала событий |
| N#Module inserted | К системе подключен модуль № X |
| N#Module Exit | От системы отключен модуль № X |
| N#Rectifier Fail | Отказ выпрямителя модуля № X |
| N#Rectifier Fail - Disappear | Прекращение отказа выпрямителя модуля № X |
| N#Inverter Fail | Отказ инвертора модуля № X |
| N#Inverter Fail - Disappear | Прекращение отказа инвертора в модуле № X |
| N#Rectifier Over Temp | Перегрев выпрямителя модуля № X |
| N#Rectifier Over Temp - Disappear | Прекращение перегрева выпрямителя в модуле № X |
| N#Fan Fail | Отказ, нет подключения или блокировка вентилятора в модуле № X |
| N#Fan Fail - Disappear | Вентилятор № X вернулся в норму |
| N#Output Over load | Перегрузка выхода модуля № X |
| N#Output Over load - Disappear | Прекращение перегрузки выхода модуля № X |
| N#Inverter Overload Tout | Выход модуля № X перегружен с превышением лимита времени |
| N#Inverter Overload Tout - Disappear | Прекращение перегрузки выхода модуля № X с превышением лимита времени |
| N#Inverter Over Temp | Перегрев инвертора модуля № X |
| N#Inverter Over Temp - Disappear | Прекращение перегрева инвертора модуля № X |
| On UPS Inhibited | Подача питания от инверторов запрещена |
| On UPS Inhibited - Disappear | Прекращение запрета подачи питания инвертором |
| Manual Transfer Byp | Ручной перевод системы в режим байпаса |
| Esc Manual Transfer Byp | Ручной перевод системы в нормальный режим |
| Battery Volt Low | Низкое напряжение АКБ |
| Battery Volt Low - Disappear | Напряжение АКБ вернулось в норму |
| Battery Wiring Error | Кабели АКБ подключены в обратном порядке |

| Событие | Описание |
|---------------------------------------|--|
| Battery Wiring Error - Disappear | Кабели АКБ подключены в нормальном порядке |
| N#Inverter Protect | Срабатывание защиты инвертора модуля № X |
| N#Inverter Protect - Disappear | Прекращение работы защиты инвертора модуля № X |
| Input Neutral Lost | Отключение нейтрали на входе ИБП |
| Bypass Fan Fail | Отказ вентилятора модуля байпаса |
| Bypass Fan Fail - Disappear | Ошибка отказа вентилятора модуля байпаса снята |
| N#Manual Shutdown | Ручное отключение модуля № X |
| Manual Boost Charge | Ручное включение режима ускоренного заряда |
| Manual Float Charge | Ручное включение режима плавающего подзаряда |
| UPS Locked | Происходит блокировочное отключение ИБП |
| Parallel Cable Error | Ошибка подключения кабелей параллельной работы |
| Parallel Cable Error - Disappear | Ошибка подключения кабелей параллельной работы снята |
| N#Battery or Charger Fail | Отказ АКБ или зарядного устройства модуля № X |
| N#Battery or Charger Fail - Disappear | Прекращение отказа АКБ или зарядного устройства модуля № X |
| N+X Redundant Lost | Потеря резервирования N+X |
| N+X Redundant Lost - Disappear | Восстановление резервирования N+X |
| EOD System Inhibited | АКБ разряжены, выход отключен |
| EOD System Inhibited - Disappear | Ошибка полного разряда АКБ снята |
| Signal Cable Fail | Отказ соединения кабелей передачи данных |
| Signal Cable Fail - Disappear | Соединение кабелей передачи данных вернулось в норму |
| Ambient Over Temp. | Температура окружающей среды АКБ выше диапазона настроек |
| Ambient Over Temp. - Disappear | Температура окружающей среды АКБ вернулась в норму |
| REC CAN Fail | Нештатный сигнал CAN выпрямителя контрольного блока |
| REC CAN Fail - Disappear | Сигнал CAN выпрямителя контрольного блока вернулся в норму |
| INV IO CAN Fail | Нештатный сигнал CAN инвертора контрольного блока |
| INV IO CAN Fail - Disappear | Сигнал CAN инвертора контрольного блока вернулся в норму |

| Событие | Описание |
|--|--|
| INV DATA CAN Fail | Нештатные данные CAN инвертора контрольного блока |
| INV DATA CAN Fail - Disappear | Данные CAN инвертора контрольного блока вернулись в норму |
| N#Power Share Fail | Превышение предельной разности между выходным током двух или более силовых модулей в системе |
| N#Power Share Fail -Disappear | Разность выходного тока вернулась в норму |
| Sync Pulse Fail | Нештатный сигнал синхронизации каждого модуля |
| Sync Pulse Fail -Disappear | Сигнал синхронизации каждого модуля вернулся в норму |
| N#Input Volt Detect Fail | Нештатное значение входного напряжения модуля № X |
| N#Input Volt Detect Fail -Disappear | Значение входного напряжения модуля № X вернулось в норму |
| N#Battery Volt Detect Fail | Нештатное значение напряжения АКБ модуля № X |
| N#Battery Volt Detect Fail - Disappear | Обнаружен возврат в норму значения напряжения АКБ модуля № X |
| N#Output Volt Detect Fail | Нештатное значение выходного напряжения модуля № X |
| N#Output Volt Detect Fail - Disappear | Значение выходного напряжения модуля № X вернулось в норму |
| N#Bypass Volt Detect Fail | Нештатное значение напряжения обходной линии модуля № X |
| N#Bypass Volt Detect Fail - Disappear | Значение напряжения обходной линии модуля № X вернулось в норму |
| N#INV Bridge Fail | Неисправность инвертора модуля № X |
| N#INV Bridge Fail -Disappear | Прекращение неисправности инвертора в модуле № X |
| N#Outlet Temp. Error | Температура на выходе модуля № X находится вне заданного диапазона |
| N#Outlet Temp. Error -Disappear | Температура на выходе модуля № X вернулась в норму |
| N#Input Curr Unbalance | Дисбаланс тока по фазам на входе модуля № X |
| N#Input Curr Unbalance - Disappear | Ток питания модуля № X вернулся в норму |
| N#DC Bus Over Volt | Превышение напряжения шины модуля № X |
| N#DC Bus Over Volt - Disappear | Напряжение шины модуля № X вернулось в норму |
| N#REC Soft Start Fail | Невозможно запустить выпрямитель модуля № X |

| Событие | Описание |
|--|--|
| N#REC Soft Start Fail - Disappear | Выпрямитель модуля № X вернулся в норму |
| N#Relay Connect Fail | Разомкнуто реле инвертора модуля № X |
| N#Relay Connect Fail - Disappear | Реле инвертора модуля № X замкнуто |
| N#Relay Short Circuit | Короткое замыкание реле инвертора модуля № X |
| N#Relay Short Circuit - Disappear | Коротко замкнутое реле инвертора модуля № X вернулось в обычное состояние |
| N#PWM Sync Fail | Нештатные сигналы синхронизации ШИМ выпрямителя и инвертора |
| N#PWM Sync Fail - Disappear | Сигналы синхронизации ШИМ выпрямителя и инвертора вернулись в норму |
| N#Intelligent Sleep | Система модуля № X вошла в режим интеллектуального ожидания |
| N#Intelligent Sleep - Disappear | Система модуля № X вышла из режима интеллектуального ожидания |
| Manual Transfer to INV | Ручное переключение на инвертор |
| N#Input current limit Tout | Истекло предельное время лимита тока входа модуля № X |
| N#Input current limit Tout - Disappear | Прекращение предельного времени лимита тока входа модуля № X |
| N#No Inlet Temp. Sensor | Датчик температуры воздуха на входе модуля № X не подключён или отключился |
| N#No Inlet Temp. Sensor - Disappear | Датчик температуры на входе модуля № X вернулся в норму |
| N#No Outlet Temp. Sensor | Датчик температуры на выходе модуля № X не подключён или отключился |
| N#No Outlet Temp. Sensor - Disappear | Датчик температуры на выходе модуля № X вернулся в норму |
| N#Inlet Over Temp. | Слишком высокая температура воздуха на входе модуля № X |
| N#Inlet Over Temp - Disappear | Температура воздуха на выходе модуля № X вернулась в норму |
| N#Capacitor Time Reset | Модуль № X очистил записи совокупной наработки конденсатора |
| N#Fan Time Reset | Модуль № X очистил записи совокупной наработки вентилятора |
| Battery History Reset | Очистка журнала истории АКБ |
| Battery Over Temp. | Перегрев АКБ |
| Battery Over Temp. - Disappear | Прекращение перегрева АКБ |
| Bypass Fan Expired | Исчерпан ресурс вентиляторов модуля байпаса |

| Событие | Описание |
|---------------------------------------|---|
| Bypass Fan Expired - Disappear | Прекращение сигнала тревоги достижения срока замены вентиляторов модуля байпаса |
| Capacitor Expired | Достигнут срок проведения замены конденсаторов |
| Capacitor Expired - Disappear | Прекращение сигнала достижения срока замены конденсаторов |
| Fan Expired | Истёк период технического обслуживания вентилятора модуля |
| Fan Expired - Disappear | Прекращение сигнала достижения периода технического обслуживания вентилятора модуля |
| N#INV IGBT Driver Block | Драйвер IGBT инвертора модуля № X заблокирован |
| N#INV IGBT Driver Block - Disappear | Ошибка блокировки драйвера IGBT инвертора модуля № X снята |
| Dust Filter Expired | Истёк период технического обслуживания пылеулавливающего фильтра |
| Dust Filter Expired - Disappear | Прекращение сигнала периода технического обслуживания пылеулавливающего фильтра |
| Battery Expired | Истёк период технического обслуживания АКБ |
| Battery Expired - Disappear | Прекращение сигнала периода технического обслуживания АКБ |
| BMS RS485 Error | Отказ обмена данными BMS АКБ |
| BMS RS485 Error - Disappear | Прекращение отказа обмена данными с BMS АКБ |
| CAN Error | Отказ сигнала CAN контрольного блока |
| CAN Error - Disappear | Сигнал CAN контрольного блока вернулся в норму |
| Cell Undervoltage | Низкое напряжение элемента АКБ |
| Cell Undervoltage - Disappear | Напряжение элемента АКБ вернулось в норму |
| Cell Overvoltage | Высокое напряжение элемента АКБ |
| Cell Overvoltage - Disappear | Напряжение элемента АКБ вернулось в норму |
| Cell Volt Difference Fail | Чрезмерная разность напряжения между элементами АКБ |
| Cell Volt Difference Fail - Disappear | Разница напряжений элементов АКБ вернулась в норму |
| Batt Low Temperature | Слишком низкая температура окружающей среды АКБ |
| Batt Low Temperature - Disappear | Температура окружающей среды АКБ вернулась в норму |
| Battery Over Temp. | Слишком высокая температура окружающей среды АКБ |
| Battery Over Temp. - Disappear | Температура окружающей среды АКБ вернулась в норму |

| Событие | Описание |
|-------------------------------------|--|
| BMS Charge Inhibited | Система BMS запретила заряд АКБ |
| BMS Charge Inhibited - Disappear | Система BMS разрешила функцию зарядки |
| BMS Discharge Inhibited | Система BMS запретила разряд АКБ |
| BMS Discharge Inhibited - Disappear | Система BMS восстановила функцию разряда |
| Wave Trigger | Волновое срабатывание |
| Bypass CAN Fail | Нештатный сигнал CAN контрольного блока байпаса |
| Bypass CAN Fail - Disappear | Сигнал CAN контрольного блока байпаса вернулся в норму |
| Bypass Power Fuse Fail | Отключение силового предохранителя байпаса |
| Bypass Power Fuse Fail - Disappear | Силовой предохранитель байпаса в норме |
| Firmware Error | Ошибка версии программного обеспечения |
| Firmware Error - Disappear | Ошибка версии ПО снята |
| System Setting Error | Ошибка настроек системы |
| Bypass Over Temp. | Перегрев модуля байпаса |
| Bypass Over Temp. - Disappear | Температура модуля байпаса вернулась в норму |
| Module ID Duplicate | Как минимум двум модулям присвоен одинаковый идентификатор |
| Module ID Duplicate - Disappear | Ошибка дублирования идентификатора модуля снята |
| Electrolyte Leakage | Сигнал тревоги утечки электролита АКБ |
| Electrolyte Leakage - Disappear | Прекращение сигнала тревоги утечки электролита АКБ |



ПРИМЕЧАНИЕ

Разные типы событий представлены разными цветами подсветки:

- (а) Зелёный - произошло событие;
- (б) Жёлтый - подано предупреждение;

(в) Красный - произошёл отказ.

4.2.5. Меню управления

При нажатии пиктограммы  Управ (в левой части экрана) система перейдёт на страницу меню «Управление». Меню управления состоит из двух частей: раздела функциональных кнопок, «Функц.», и команд тестирования – «Тест Ком», как это показано на рисунках 4.8 и 4.9.

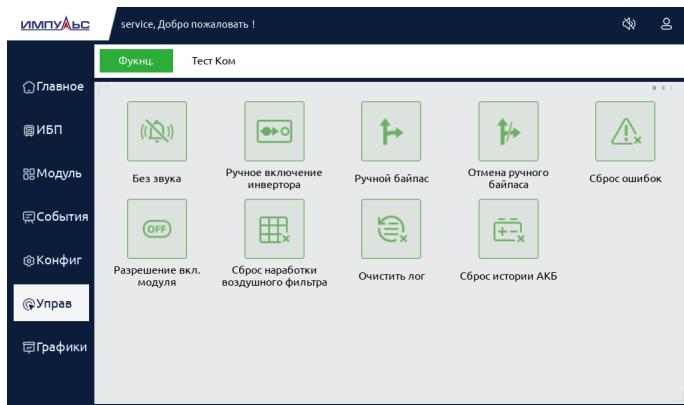


Рисунок 4.8. Меню функциональных кнопок

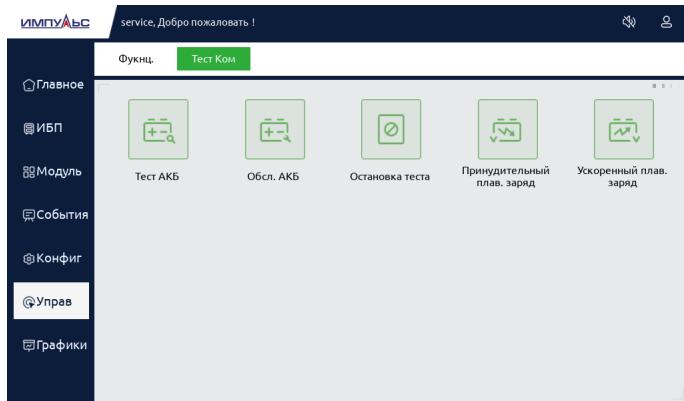


Рисунок 4.9. Меню команд тестирования

Описание компонентов подменю функциональных кнопок приведено ниже.

Функциональные кнопки

- **Отключение и включение звука**

Нажатие пиктограммы включает или отключает звук сигналов оповещения системы.

- **Сброс ошибок**

Касанием пиктограммы сбрасываются неактивные ошибки системы.

- **Ручное включение и отключение режима байпаса**

Переключение в режим байпаса и отмена данной команды осуществляется касанием пиктограммы  или .

- **Ручное переключение на инвертор**

Переключение из режима байпаса в нормальный режим производится касанием пиктограммы .

- **Сброс истории АКБ**

Очистка журнала данных АКБ осуществляется касанием пиктограммы . Журнал данных АКБ включает в себя количество разрядов, дней работы в буферном режиме и суммарную длительность разрядов.

- **Сброс наработки воздушного фильтра**

Сброс времени наработки воздушного фильтра осуществляется по нажатию на пиктограмму . Время наработки включает в себя дни использования и период технического обслуживания.

Команды тестирования

- **Тест АКБ**

По нажатию на пиктограмму  система перейдёт в режим работы от АКБ. Перед активацией теста необходимо убедиться, что линия байпаса исправна и доступна, и что заряд АКБ составляет не менее 25%.

- **Техническое обслуживание АКБ**

После касания пиктограммы  система перейдёт в режим работы от АКБ. Данная функция используется для технического обслуживания АКБ (тренировка АКБ путем разряда с последующим зарядом). Для активации режима требуется нормальная работа (доступность) байпаса и минимальный заряд АКБ в 25%.

- **Ускоренный заряд АКБ**

После касания пиктограммы  система активирует режим ускоренного (повышающего, Boost) заряда АКБ.

- **Плавающий подзаряд АКБ**

После касания пиктограммы  система переходит в режим плавающего подзаряда АКБ.

- **Остановка тестирования**

После касания пиктограммы , система произведет отмену запущенных ранее тестов АКБ и их техническое обслуживание.

5 / Эксплуатация



5.1 | UPS Start-up

5.1.1. Запуск в нормальном режиме

Настройка и первый запуск ИБП должны осуществляться после правильной установки и подключения устройства авторизованным инженером. При включении ИБП должны быть выполнены следующие этапы:

1. Необходимо убедиться, что все автоматические выключатели разомкнуты.
2. Поочерёдно замкнуть выходной автоматический выключатель, входной автоматический выключатель, входной автоматический выключатель цепи байпаса, после чего система начнёт инициализацию.
3. После завершения системой самодиагностики на ЖК-экран будет выведено главное меню системы, показанное на рисунке 4.2.
4. Следует обратить внимание на шкалу питания на главной странице – происходит запуск выпрямителя ИБП.
5. Примерно через 30 секунд, символ выпрямителя будет непрерывно светиться зелёным цветом, что означает окончание запуска выпрямителя. Одновременно включится цепь статического байпаса (на выход ИБП будет подано питание по цепи байпаса), после чего начнётся запуск инверторов, подтверждающийся миганием индикатора.
6. После запуска инвертора ИБП переключится из режима байпаса в нормальный режим (питание нагрузки от инвертора). Погаснет индикатор байпаса, индикаторы инвертора и нагрузки будут гореть зелёным цветом.
7. ИБП перешел в нормальный режим работы. Необходимо замкнуть автоматический выключатель внешней АКБ, и ИБП начнёт заряжать батареи.
8. Запуск ИБП завершён, к выходу устройства может быть подключена защищаемая нагрузка.



ПРИМЕЧАНИЕ

Пользователь может установить необходимые параметры языка, даты и времени через подменю. При запуске системы будут загружены сохранённые настройки. Пользователи могут просмотреть все события во время процесса запуска путём проверки меню журнала.

5.1.2. Запуск от АКБ («холодный старт»)

ИБП ФОРА 33 10-80 кВА позволяет осуществить запуск нагрузки без наличия основной питающей сети с использованием энергии батарей. Такой режим называется «Холодный старт» и осуществляется следующим образом:

1. Убедиться в том, что нагрузка отключена от выхода ИБП соответствующим ей выключателем в распределительном щите или общим выключателем выходного напряжения на ИБП (если предусмотрен);
2. Проверить правильность сборки массива аккумуляторных батарей, проконтролировав надежность соединения элементов между собой, а также полярность подключения к ИБП

и напряжение плеч АКБ в точке подключения массива к устройству защитного отключения или коммутации.

3. Убедиться, что в стойке (шкафу) конструктива ИБП присутствует хотя бы один исправный силовой блок, рассчитанный по мощности на работу с подключенной нагрузкой.
4. Получить свободный доступ к кнопке «Cold Start», предварительно сняв защитную заглушку на передней панели (если имеется), как на рис. 5.1

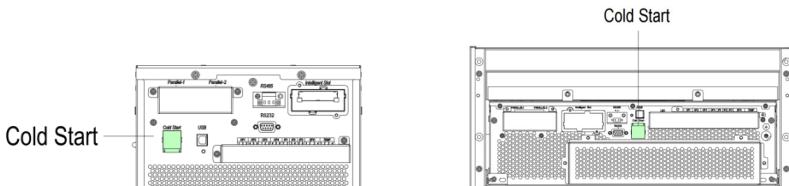


Рисунок 5.1. Расположение кнопки холодного запуска АКБ

5. Подключить АКБ к ИБП с помощью коммутационной аппаратуры – аппаратора, разъединителя, рубильника или другого устройства подключения.
6. Нажать на кнопку холодного старта однократно, на время примерно 1-2 сек до начала запуска в работу преобразовательной части собственных нужд ИБП. Дождаться запуска в работу системы управления и мониторинга ИБП, после чего проконтролировать успешный запуск силовых модулей.

Если силовой блок не запустился автоматически – запустить его в работу нажатием кнопки «Cold start» на его передней панели (кнопка, как правило спрятана за лицевой панелью в средней части преобразовательного блока).

Весь процесс запуска ИБП в работу занимает время, примерно равное двум минутам, при этом, окажутся доступными пункты контроля параметров силовых модулей, а сам ИБП будет готов принять нагрузку.

После этого, можно включить выключатель выходного напряжения на ИБП (если предусмотрен) и подключать нагрузку соответствующим выключателем в распределительном щите. Питание нагрузки будет осуществляться и гарантировано от энергии батарей до момента их разряда или появления напряжения на основных вводах по входу ИБП.

5.2 | Отключение ИБП

Перед полным отключением ИБП необходимо убедиться, что нагрузка отключена. После этого необходимо поочередно разомкнуть внешний выключатель АКБ, входной сетевой выключатель (внешний и/или внутренний), входной выключатель цепи байпаса (внешний и/или внутренний), после чего погаснет ЖК-экран панели оператора ИБП.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если ИБП работает в режиме сервисного байпаса, необходимо разомкнуть также выключатель сервисного байпаса.

5.3 | Порядок переключения между режимами работы

5.3.1. Переключение ИБП из нормального режима в режим работы от АКБ

Переключение ИБП из нормального режима работы в режим работы от батарей происходит автоматически, после пропадания питания от сети (размыкания автоматического выключателя на входе ИБП). При этом питание нагрузки не прерывается.

5.3.2. Переключение ИБП из нормального режима в режим байпаса

Необходимо открыть страницу в меню управления «Управ», и нажать на пиктограмму ручного включения режима байпаса:  . Система перейдет в режим байпаса.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед переключением ИБП в режим байпаса необходимо убедиться, что параметры байпаса в норме, напряжение на входе байпаса находится в допустимых пределах. В противном случае переключение между режимами может привести к отключению нагрузки.

5.3.3. Переключение ИБП из режима байпаса в нормальный режим

Необходимо открыть страницу в меню управления «Управ» и нажать на пиктограмму отмены ручного включения режима байпаса:  . Система перейдет в нормальный режим.




ПРИМЕЧАНИЕ

Обычно система автоматически переключается в нормальный режим работы. Ручной возврат системы в нормальный режим может осуществляться в том случае, когда частота байпаса находится вне диапазона слежения (выход инвертора не может синхронизироваться с входом байпаса автоматически) или необходимо вернуть ИБП в нормальный режим после ручного переключения в режим байпаса.

5.3.4. Процедура переключения ИБП из нормального режима в режим сервисного (ручного) байпаса для обслуживания

Данная процедура обеспечивает переключение питания нагрузки с выхода инвертора ИБП на цепь механического (сервисного) байпаса. Режим механического байпаса используется при необходимости проведения сервисного обслуживания или ремонта ИБП. Последовательность действий по переключению режима приведена ниже.

1. Необходимо переключить ИБП в режим статического (электронного) байпаса в соответствии с инструкциями, приведенными в разделе 5.3.2 настоящего руководства. Индикатор инвертора погаснет, индикатор состояния погаснет, и зазвучит зуммер сигнала тревоги. Нагрузка переключится на линию статического байпаса.
2. Разомкнуть автоматический выключатель цепи АКБ и замкнуть выключатель сервисного байпаса (предварительно демонтировав защитную крышку выключателя).

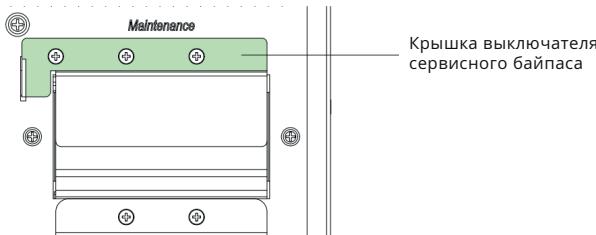

Нагрузка в этом случае будет питана параллельно через цепи статического и механического байпасов.

- Последовательно разомкнуть входной сетевой выключатель, выключатель входа байпаса и выхода ИБП. Питание нагрузки осуществляется от промышленной сети через цепь механического байпаса.



ПРИМЕЧАНИЕ

Необходимо использование внешних автоматических выключателей (внешний входной выключатель, внешний входной выключатель байпаса, внешний выходной выключатель и внешний выключатель сервисного байпаса).



ВНИМАНИЕ

Перед выполнением данной процедуры необходимо изучить сообщения на ЖК-дисплее, чтобы убедиться, что система байпаса в норме и инвертор синхронизирован с ней. В противном случае возможно кратковременное прерывание питания нагрузки (не более 12 мс).



ОПАСНОСТЬ

Даже если ЖК-дисплей отключен, на входных и выходных клеммах может присутствовать опасное для жизни напряжение.

Перед вскрытием корпуса ИБП необходимо выждать не менее 10 минут для полной разрядки конденсаторов шины постоянного тока.

5.3.5. Процедура переключения ИБП в нормальный режим из режима сервисного байпаса

Для переключения питания нагрузки на выход инвертора с цепи сервисного байпаса необходимо:

- Последовательно замкнуть выходной автоматический выключатель, сетевой автоматический выключатель входа ИБП, автоматический выключатель входа байпаса, после этого система начнет процедуру запуска.
- Через 30 с активируется система статического байпаса, индикатор байпаса загорится зеленым цветом, нагрузка будет питаться параллельно по цепям механического и статического байпасов.
- Замкнуть внешний автоматический выключатель АКБ.
- Отключить выключатель механического байпаса, нагрузка будет питаться через цепь статического байпаса.
- Через 30 с запустится выпрямитель, индикатор выпрямителя загорится зеленым цветом, затем начнёт запускаться инвертор.

6. Спустя 60 с система перейдет в нормальный режим.

5.4 | Техническое обслуживание АКБ

Если батареи не разряжалась в течение продолжительного периода, необходимо провести тестирование состояния АКБ. Существует два способа запуска тестирования:

1. Запуск обслуживания в ручном режиме. Необходимо войти в меню управления, как это показано на рисунке 5.2, и нажать значок технического обслуживания АКБ , после чего система перейдет в режим работы от АКБ для тестового разряда. Разряд будет остановлен при достижении 20% остаточной ёмкости АКБ либо до появления сообщения «Низкий заряд батарей». Пользователь может остановить разряд нажатием значка остановки тестов .

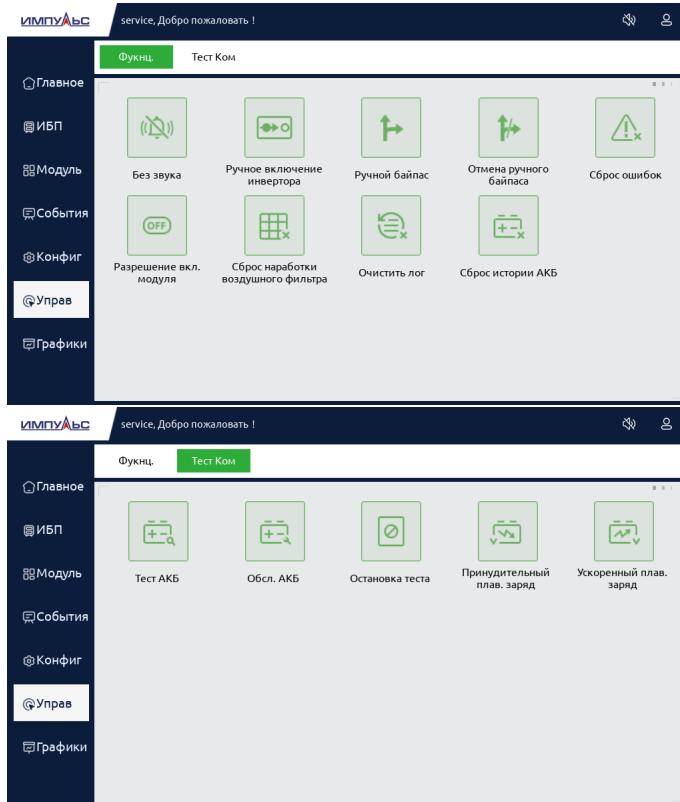


Рисунок 5.2. Техническое обслуживание АКБ

2. Автоматический разряд. Система может быть настроена на осуществление автоматического разряда АКБ в заданное время и с заданной периодичностью. Настройка автоматического обслуживания АКБ (периодического автоматического разряда) настраивается с помощью специализированного ПО специалистом при проведении пусконаладочных работ. Для этого необходимо выполнить следующие настройки.
 - a) Активировать автоматический разряд АКБ. Для этого следует войти на страницу настройки, выбрать пункт автоматической разрядки АКБ и подтвердить изменения.
 - 6) Настройка периодичности для автоматического разряда АКБ. На странице настроек АКБ необходимо задать периодичность в пункте периода автоматической разрядки при техническом обслуживании и подтвердить изменения.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уровень нагрузки для запуска автоматического тестирования АКБ должен составлять 20...100%. В противном случае тестирование не будет запущено.

5.5 | Параллельное подключение ИБП

5.5.1. Схема параллельной работы

Для повышения надёжности (резервирования) или при необходимости наращивания мощности несколько ИБП (до 4-х) могут быть объединены в параллельную систему, работающую на общую нагрузку. Общая схема параллельного подключения ИБП показана на рисунке 5.3.

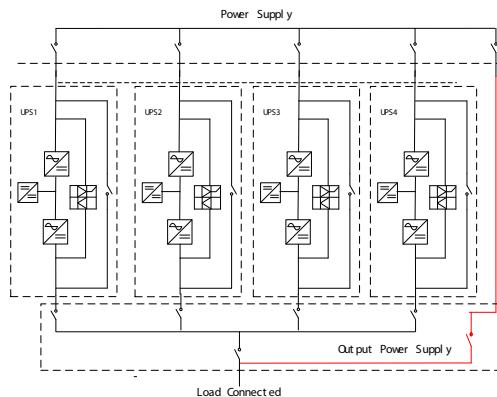

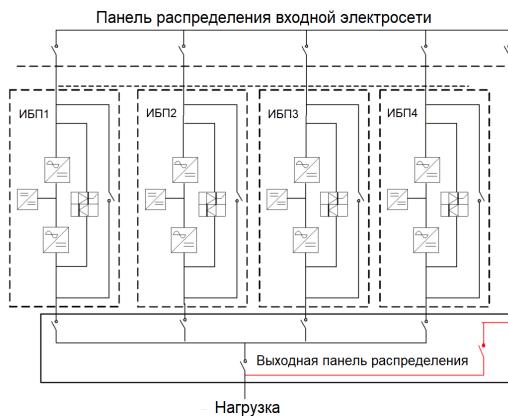


Рисунок 5.3. Схема параллельного подключения

Коммуникационные порты параллельной работы (опция, платы параллельной работы устанавливаются дополнительно) расположены на задней панели ИБП (см. рис. 5.4).

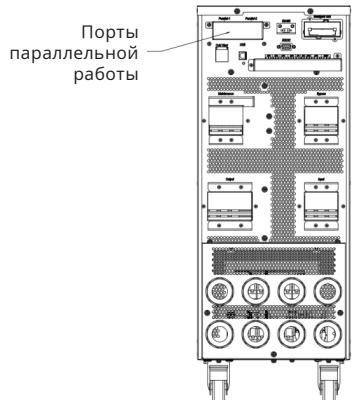


Рисунок 5.4. Расположение коммуникационных портов параллельной работы

Открыть защитную крышку, соединить порты параллельной работы при помощи кабелей, образуя кольцевую структуру (см. рис. 5.5).

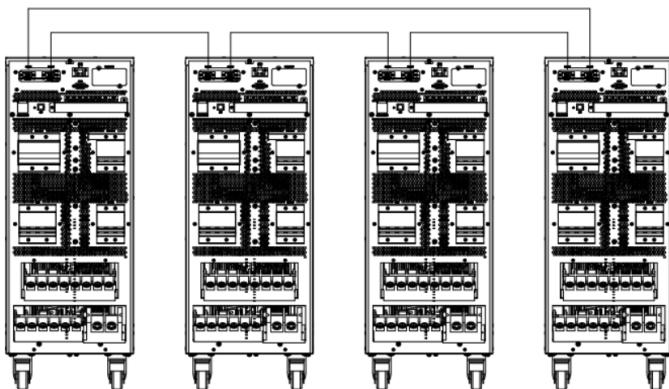


Рисунок 5.5. Подключение параллельной системы

5.5.2. Установка и настройки конфигурации параллельной системы ИБП



ВНИМАНИЕ!

Конфигурирование и настройка ИБП для параллельной работы могут осуществляться только авторизованными специалистами производителя или его официальными представителями. При необходимости параллельного подключения ранее установленных ИБП необходимо обратиться к производителю или его авторизованному представителю. Подключение силовых и коммуникационных кабелей при установке ИБП в параллель должно производиться в соответствии с рисунком 5.5.

При установке предварительно сконфигурированных для параллельной работы ИБП необходимо соблюдать следующие требования:

1. Все ИБП параллельной системы должны быть одной модели и иметь одинаковую номинальную мощность. Байпасные входы всех ИБП должны быть подключены к одному источнику электроснабжения.
2. Нейтральные линии всех входов выпрямителей и байпасов должны быть объединены.
3. Любое УЗО (или дифференциальный автомат), если оно установлено, должно иметь соответствующую настройку и располагаться перед общей точкой заземления нейтрали. В качестве альтернативы устройство должно контролировать токи защитного заземления системы. См. Предупреждение о высоком токе утечки в первой части данного руководства.
4. Выходы всех параллельно подключенных ИБП должны быть объединены в общей точке.
5. Разница длин силовых кабелей ИБП (как по входу, так и по выходу) в параллельной системе не должна превышать 20%.

При необходимости пользовательской настройки следует выполнить следующие действия:

- Настройка каждого ИБП осуществляется последовательно, на ЖК-дисплее или в интерфейсе ПО для настройки следует войти в раздел настроек «Конфиг» → «Устан», установить параллельный режим работы «Параллел», количество ИБП в системе «Общее количество

ИБП» и номер конкретного ИБП «ID ИБП» (см. рис. 5.6). Нумерация ИБП начинается с «0», является последовательной и непрерывной. В системе не может быть двух ИБП с одинаковыми номерами. Все выходные параметры ИБП должны быть согласованы.

Все настройки вступят в силу после перезагрузки ИБП.



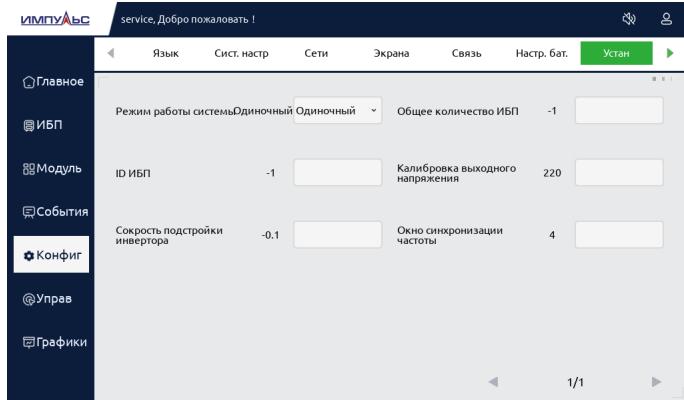


Рисунок 5.6. Настройки параллельной системы


В зависимости от количества ИБП в параллельной системе на плате параллельной работы должны быть закорочены контакты, как показано на рисунке 5.7.

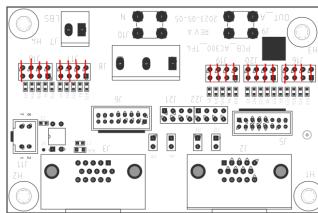

(a) одиночный ИБП

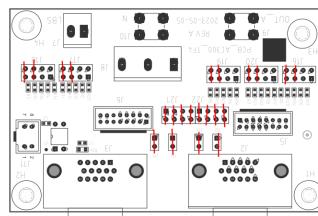

(6) два ИБП в параллели

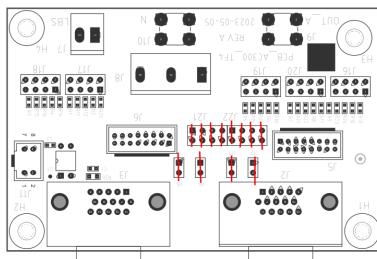

(в) Три и четыре ИБП в параллели

Рисунок 5.7. Плата параллельной работы



ВНИМАНИЕ

Во время включения параллельной системы необходимо убедиться, что выходные выключатели каждого ИБП замкнуты и что выходы всех инверторов ИБП параллельны.

После завершения установки и выполнения всех подключений следует запуск параллельной системы:

1. Включить внешние и внутренние выключатели выхода ИБП, входа сети и входа байпаса первого ИБП. После запуска выпрямителя и включения статического байпаса, через 90 секунд ИБП автоматически переключится в нормальный режим работы. Следует проверить информацию на дисплее ИБП на предмет отсутствия аварийных сообщений и соответствие уровня выходного напряжения требуемому.
 2. Включить внешние и внутренние выключатели выхода, входа сети и входа байпаса второго ИБП. После запуска устройства в нормальный режим работы следует проверить информацию на дисплее ИБП на предмет отсутствия аварийных сообщений и соответствие уровня выходного напряжения требуемому.
 3. Следуя той же процедуре включить третий и четвертый ИБП системы
 4. После подключения потребителей к параллельной системе нагрузка будет равномерно распределена между всеми ИБП системы.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во время включения параллельной системы выходные выключатели всех ИБП должны быть замкнуты. Выходы инверторов всех ИБП должны быть подключены к общей выходной шине.

6 / Техническое обслуживание



Данный раздел содержит рекомендации и инструкции по обслуживанию силового модуля, модуля мониторинга и байпаса, а также инструкции по замене пылевых фильтров ИБП (при наличии).

6.1 | Меры предосторожности

Работы по техническому обслуживанию ИБП могут выполняться только инженерами по техническому обслуживанию.

Обслуживание ИБП может производиться исключительно обученным и сертифицированным инженерным персоналом.

Для обеспечения безопасности и предотвращения несчастных случаев перед обслуживанием необходимо убедиться (с помощью мультиметра) в отсутствии опасных напряжений между токоведущими частями обслуживаемых компонентов и землёй. Соответственно, напряжение не должно превышать 36 В постоянного тока и 30 В переменного тока.

Перед вскрытием корпуса ИБП для обслуживания или ремонта необходимо, чтобы внутренние ёмкости успели разрядиться до безопасного уровня, т. е. должно пройти не менее 10 минут после отключения ИБП.

6.2 | Рекомендации по обслуживанию ИБП

Обслуживание ИБП производится на полностью обесточенном устройстве или в режиме сервисного байпаса. Процесс переключения ИБП в режим сервисного байпаса описан в разделе 5.3.4. После завершения обслуживания необходимо перевести ИБП в нормальный режим (см. раздел 5.3.5).

6.3 | Техническое обслуживание АКБ

Регулярное обслуживание герметичных свинцово-кислотных (VRLA) батарей значительно продляет срок их службы. Длительность безотказной эксплуатации батарей во многом зависит от следующих факторов:

- Место установки.** Батареи должны размещаться в сухом прохладном помещении с достаточной вентиляцией, вдали от источников тепла и воздействия прямых солнечных лучей. При установке необходимо убедиться в правильности подключения батарей и корректности полярности подключения. Все батареи, подключаемые к одному ИБП, должны быть из одной партии
- Температура окружающей среды.** Оптимальная температура хранения и эксплуатации батарей составляет $+20\dots+25$ °C. Эксплуатация батарей при более высоких температурах или глубокий разряд батарей существенно сокращают их срок службы. Для получения более подробной информации рекомендуется обратиться к руководству по эксплуатации конкретных батарей.
- Токи заряда/разряда.** Рекомендуемый ток заряда VRLA батарей эквивалентен 0,1C (10% от ёмкости установленных АКБ). Максимальный ток заряда не должен превышать значение 0,3C. Допустимые токи разряда для герметичных свинцово-кислотных батарей должны находиться в диапазоне от 0,05C до 3C.

- 4. Напряжение заряда.** Большую часть времени батареи находятся в буферном режиме (режиме ожидания). Когда параметры входной сети находятся в границах допустимого диапазона и ИБП работает в нормальном режиме, система производит заряд АКБ в режиме ускоренного (Boost) заряда до достижения максимального значения ёмкости. Система поддерживает постоянное напряжение на максимальном для установленного типа АКБ уровне (этот параметр настраивается инженером при первом запуске). Затем зарядное устройство переключается в режим подзаряда (Float) — этот режим поддерживает заряд АКБ и не допускает их перезаряда.
- 5. Глубина разряда.** Не рекомендуется допускать глубокий разряд батарей, серьёзно сокращающий срок службы АКБ. Если ИБП длительное время работает в режиме питания от батарей на малую нагрузку или на холостом ходу, это может вызвать очень глубокий разряд батарей.
- 6. Периодические проверки.** Рекомендуется проводить регулярные проверки АКБ на наличие отклонений параметров от нормы. Рекомендуется осуществлять периодические измерения значений напряжения для каждой батареи в массиве, разница напряжений между разными батареями массива должна быть минимальной.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Регулярная проверка состояния батарей крайне важна. Необходимо проверять надёжность всех соединений и отсутствие перегрева батарей.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если корпус батареи повреждён или заметны протечки электролита, батарея должна быть заменена и помещена в специализированный контейнер, устойчивый к химическому воздействию кислот. Утилизация батарей должна производиться в соответствии с требованиями нормативной документации и правилами обращения с опасными отходами.

Отработанные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи относятся к опасным отходам и содержат загрязняющие вещества, выбросы которых контролируются соответствующими государственными службами.

Хранение, транспортировка, использование и утилизация аккумуляторных батарей должны соответствовать требованиям нормативной документации по обращению с опасными отходами.

В соответствии с национальным законодательством отработанные свинцово-кислотные аккумуляторы следует утилизировать или перерабатывать для повторного использования. Запрещается уничтожать или выбрасывать батареи иным способом, кроме способов, указанных в соответствующих стандартах.

Несоответствующие нормам способы утилизации отработанных свинцово-кислотных аккумуляторов могут вызывать серьезное загрязнение окружающей среды и привести к возникновению соответствующих серьезных юридических последствий.

7 / Технические характеристики



Таблица 7.1. Фора 33 10-40 кВА

| Модель | Фора 3310 Фора Н 3310 | Фора 3315 Фора Н 3315 | Фора 3320 Фора Н 3320 | Фора 3330 Фора Н 3330 | Фора 3340 Фора Н 3340 |
|---|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Мощность, кВА/кВт | 10/10 | 15/15 | 20/20 | 30/30 | 40/40 |
| ВХОД | | | | | |
| Подключение | Трехфазное (3Р + N + PE) | | | | |
| Номинальное напряжение, В | ~ 380 / 400 / 415 (линейное напряжение) | | | | |
| Допустимый диапазон входных напряжений | Диапазон входных напряжений (нагрузка 100%), В | ~ 304 – 478 (линейное напряжение) | | | |
| Допустимый диапазон входной частоты, Гц | Допустимая нижняя граница входного напряжения, В | ~ 228 – 304 (линейная зависимость снижения доступной выходной мощности при снижении входного напряжения в данном диапазоне) | | | |
| Входной коэффициент мощности | ≥ 0.99 | | | | |
| Макс. входной ток (при номинальном напряжении 380В), А | 19 | 29 | 38 | 48 | 57 |
| Суммарный коэффиц. гармонические искажения входного тока THDi | < 3 % (100% линейная нагрузка) | | | | |
| Допустимый диапазон напряжений байпаса | Верхний предел напряжения байпаса +25% ÷ + 10%: настраивается, по умолчанию: +15% Нижний предел напряжения байпаса -40% ÷ - 10%: настраивается, по умолчанию: -20% | | | | |
| Совместная работа с генератором | Поддерживается | | | | |
| ВЫХОД | | | | | |
| Подключение | Трехфазное (3Р + N) | | | | |
| Номинальное выходное напряжение, В | ~ 380/400/415 (линейное напряжение) | | | | |
| Выходной ток (380В), А | 15 | 22 | 29 | 44 | 58 |
| Выходной коэффициент мощности | 1 | | | | |
| Стабильность напряжения | ± 1% | | | | |

| Модель | Фора 3310 Фора Н 3310 | Фора 3315 Фора Н 3315 | Фора 3320 Фора Н 3320 | Фора 3330 Фора Н 3330 | Фора 3340 Фора Н 3340 |
|---|--|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Отклонения напряжения при ступенчатом изменении нагрузки | | | < 5% (при сбросе/набросе нагрузки 20% – 80% – 20%) | | |
| Время восстановления | | | < 20 мсек (при сбросе/набросе нагрузки 0% – 100% – 0%) | | |
| Номинальная выходная частота, Гц | Нормальный режим (синхронизация с входной сетью) | | 50/60 ± 3 (настраивается в диапазоне ± 0.5 - 5) | | |
| | Режим АКБ | | 50/60 ± 0.1% | | |
| Скорость слежения за частотой байпаса | | | 0.5 Гц/сек (настраивается в диапазоне 0.5 - 3 Гц/сек) | | |
| Крест-фактор | | | 3:1 | | |
| Суммарный коэффициент гармонических искажений выходного напряжения THDu | | | ≤ 1% при линейной нагрузке ≤ 5% при нелинейной нагрузке | | |
| Угол сдвига фаз | | | 1200 ± 0.50 | | |
| Форма сигнала | | | Чистая синусоида | | |
| Время переключения, мс | Нормальный режим <-> режим АКБ | | 0 | | |
| | Нормальный режим <-> режим байпас | | 0 | | |
| КПД | Нормальный режим | | > 96% | | |
| | Режим АКБ | | > 96% | | |
| | ECO режим | | 98% | | |
| АКБ | | | | | |
| Параметры встроенных АКБ (VRLA) | 12В/9Ач внешние | 12В/9Ач внешние | 12В/12Ач внешние | 12В/12Ач внешние | 12В/12Ач внешние |
| Количество встроенных АКБ | 40/80/120 нет | 40/80/120 нет | 40/80/120 нет | 40/80/120 нет | 40/80/120 нет |
| Номинальное напряжение шины АКБ, В | ±192/204/216/228/240/252/264В со средней точкой (настраивается, по умолчанию ±240В) | | | | |
| Время резервирования (при типичной нагрузке), мин | Зависит от конфигурации АКБ | | | | |
| Время перезаряда АКБ до 90% емкости (типовое), час | 8 | | | | |
| Напряжение плавающего (Float) подзаряда, В/эл. | 2.10 ÷ 2.35 (настраивается, по умолчанию 2.25) | | | | |

| Модель | Фора 3310 Фора Н 3310 | Фора 3315 Фора Н 3315 | Фора 3320 Фора Н 3320 | Фора 3330 Фора Н 3330 | Фора 3340 Фора Н 3340 | |
|---|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Напряжение ускоренного (Boost) подзаряда, В/эл. | 2.30 ÷ 2.45 (настраивается, по умолчанию 2.40) | | | | | |
| Максимальная мощность заряда АКБ | 20 % от номинальной активной мощности ИБП | | | | | |
| СИСТЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | | | | |
| Перегрузочная способность | Нормальный режим / Режим АКБ | < 110%: переход на байпас / отключение через 60 мин 111%-125%: переход на байпас / отключение через 10 мин 126%-150%: переход на байпас / отключение через 1 мин >150%: переход на байпас / отключение через 200 мсек | | | | |
| | Режим байпаса | > 125%: время работы не ограничено 126%-130%: отключение через 10 мин 131%-150%: отключение через 1 мин > 150%: отключение через 200 мсек | | | | |
| Защита от короткого замыкания на выходе | Отключение ИБП | | | | | |
| Перегрев | Нормальный режим: переход на байпас Режим АКБ: отключение ИБП | | | | | |
| Низкий заряд АКБ | Сигнал тревоги и отключение ИБП | | | | | |
| Аварийное отключение по внешнему сигналу (EPO) | Отключение ИБП | | | | | |
| Индикация (аудио и визуальная) | Отказ входной сети, низкий уровень заряда АКБ, перегрузка, общая авария, режим байпаса, режим АКБ | | | | | |
| Встроенные коммуникационные интерфейсы | USB, RS232, EPO, RS485 (опционально) Смарт-слот (для опциональной установки SNMP), Сухие контакты (опционально), карта параллельной работы, датчики температуры среды и АКБ | | | | | |
| Параллельная работа | до 4-х ИБП | | | | | |
| ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | | | | | | |
| Температура эксплуатации | 0...+40 °C | | | | | |
| Температура хранения | -40...+70 °C | | | | | |
| Допустимая влажность | 0 - 95 % при 0...+40 °C (без конденсации) | | | | | |
| Степень защиты оболочки | IP20 | | | | | |
| Высота установки над уровнем моря, м | < 1000 (100% нагрузка), снижение выходной мощности на 1% на каждые 100 метров свыше 1000 м (макс. высота 2000м) | | | | | |
| Уровень шума при полной нагрузке | < 58 дБА на расстоянии 1 м | | < 65 дБА на расстоянии 1 м | | | |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | | | | | | |

| Модель | Фора 3310 Фора Н 3310 | Фора 3315 Фора Н 3315 | Фора 3320 Фора Н 3320 | Фора 3330 Фора Н 3330 | Фора 3340 Фора Н 3340 |
|----------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Габариты (ШxГxВ), мм | 500x864x922 250x530x650 | | | | |
| Масса (без АКБ), кг | 143 43 | 143 43 | 143 43 | 143 43 | 155 53 |
| СТАНДАРТЫ | | | | | |
| Безопасность | IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1 | | | | |
| ЭМС | IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 | | | | |

Таблица 7.2. Фора 33 60-80 кВА

| Модель | Фора 3360 | Фора Н 3360 | Фора 3380 | Фора Н 3380 |
|--|---|-------------|-----------|-------------|
| Мощность, кВА/кВт | 60/60 | 60/60 | 80/80 | 80/80 |
| ВХОД | | | | |
| Подключение | Трехфазное (3Р + N + PE) | | | |
| Номинальное напряжение, В | ~ 380 / 400 / 415 (линейное напряжение) | | | |
| Допустимый диапазон входных напряжений (нагрузка 100%), В | ~ 304 – 478 (линейное напряжение) | | | |
| Допустимая нижняя граница входного напряжения, В | ~ 228 – 304 (линейная зависимость снижения доступной выходной мощности при снижении входного напряжения в данном диапазоне) | | | |
| Допустимый диапазон входной частоты, Гц | 40 – 70 | | | |
| Входной коэффициент мощности | ≥ 0.99 | | | |
| Максимальный входной ток (при номинальном напряжении 380В), А | 109 | 109 | 152 | 152 |
| Суммарный коэффициент гармонических искажения входного тока THDi | $< 3\%$ (100% линейная нагрузка) | | | |
| Допустимый диапазон напряжений байпаса | Верхний предел напряжения байпаса +25% ÷ +10%: настраивается, по умолчанию: +15% Нижний предел напряжения байпаса -40% ÷ -10%: настраивается, по умолчанию: -20% | | | |
| Совместная работа с генератором | Поддерживается | | | |
| ВЫХОД | | | | |
| Подключение | Трехфазное (3Р + N) | | | |

| Модель | | Фора 3360 | Фора Н 3360 | Фора 3380 | Фора Н 3380 |
|---|--|--|-------------|---------------|-------------|
| Номинальное выходное напряжение, В | | $\sim 380/400/415$ (линейное напряжение) | | | |
| Выходной ток (380В), А | | 91 | 91 | 121 | 121 |
| Выходной коэффициент мощности | | 1 | | | |
| Стабильность напряжения | | $\pm 1\%$ | | | |
| Отклонения напряжения при ступенчатом изменении нагрузки | | $< 5\%$ (при сбросе/наборе нагрузки 20% – 80% – 20%) | | | |
| Время восстановления | | < 20 мсек (при сбросе/наборе нагрузки 0% – 100% – 0%) | | | |
| Номинальная выходная частота, Гц | Нормальный режим (синхронизация с входной сетью) | $50/60 \pm 3$ (настраивается в диапазоне ± 0.5 - 5) | | | |
| | Режим АКБ | $50/60 \pm 0.1\%$ | | | |
| Скорость слежения за частотой байпаса | | 0.5 Гц/сек (настраивается в диапазоне 0.5 - 3 Гц/сек) | | | |
| Крест-фактор | | 3:1 | | | |
| Суммарный коэффициент гармонических искажений выходного напряжения THDu | | $\leq 1\%$ при линейной нагрузке $\leq 5\%$ при нелинейной нагрузке | | | |
| Угол сдвига фаз | | 1200 ± 0.50 | | | |
| Форма сигнала | | Чистая синусоида | | | |
| Время переключения, мс | Нормальный режим <-> режим АКБ | 0 | | | |
| | Нормальный режим <-> режим байпас | 0 | | | |
| КПД | Нормальный режим | > 96% | | | |
| | Режим АКБ | > 96% | | | |
| | ECO режим | 98% | | | |
| АКБ | | | | | |
| Параметры встроенных АКБ (VRLA) | | 12В/9Ач | внешние | 12В/12Ач | внешние |
| Количество встроенных АКБ | | 40/80/120/160 | нет | 40/80/120/160 | нет |
| Номинальное напряжение шины АКБ, В | | $\pm 192/204/216/228/240/252/264$ В со средней точкой (настраивается, по умолчанию ± 240 В) | | | |

| Модель | Фора 3360 | Фора Н 3360 | Фора 3380 | Фора Н 3380 | | | |
|--|---|--|-----------|-------------|--|--|--|
| Время резервирования (при типичной нагрузке), мин | Зависит от конфигурации АКБ | | | | | | |
| Время перезаряда АКБ до 90% емкости (типовое), час | 8 | | | | | | |
| Напряжение плавающего (Float) подзаряда, В/эл. | 2.10 ÷ 2.35 (настраивается, по умолчанию 2.25) | | | | | | |
| Напряжение ускоренного (Boost) подзаряда, В/эл. | 2.30 ÷ 2.45 (настраивается, по умолчанию 2.40) | | | | | | |
| Максимальная мощность заряда АКБ | 20% от номинальной активной мощности ИБП | | | | | | |
| СИСТЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | | | | | |
| Перегрузочная способность | Нормальный режим / Режим АКБ | < 110%: переход на байпас / отключение через 60 мин 111%-125%: переход на байпас / отключение через 10 мин 126%-150%: переход на байпас / отключение через 1 мин >150%: переход на байпас / отключение через 200 мсек | | | | | |
| | Режим байпаса | > 125%: время работы не ограничено 126%-130%: отключение через 10 мин 131%-150%: отключение через 1 мин > 150%: отключение через 200 мсек | | | | | |
| Защита от короткого замыкания на выходе | Отключение ИБП | | | | | | |
| Перегрев | Нормальный режим: переход на байпас Режим АКБ: отключение ИБП | | | | | | |
| Низкий заряд АКБ | Сигнал тревоги и отключение ИБП | | | | | | |
| Аварийное отключение по внешнему сигналу (EPO) | Отключение ИБП | | | | | | |
| Индикация (аудио и визуальная) | Отказ входной сети, низкий уровень заряда АКБ, перегрузка, общая авария, режим байпаса, режим АКБ | | | | | | |
| Встроенные коммуникационные интерфейсы | USB, RS232, EPO, RS485 (опционально) Смарт-слот (для опциональной установки SNMP), Сухие контакты (опционально), карта параллельной работы, датчики температуры среды и АКБ | | | | | | |
| Параллельная работа | до 4-х ИБП | | | | | | |
| ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | | | | | | | |
| Температура эксплуатации | 0...+40 °C | | | | | | |
| Температура хранения | -25...+70 °C | | | | | | |
| Допустимая влажность | 0 - 95 % при 0...+40 °C (без конденсации) | | | | | | |
| Степень защиты оболочки | IP20 | | | | | | |

| Модель | Фора 3360 | Фора Н 3360 | Фора 3380 | Фора Н 3380 |
|--------------------------------------|---|-------------|--------------|-------------|
| Высота установки над уровнем моря, м | < 1000 (100% нагрузка), снижение выходной мощности на 1% на каждые 100 метров свыше 1000 м (макс высота 2000м) | | | |
| Уровень шума при полной нагрузке | < 65 дБА на расстоянии 1 м | | | |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | | | | |
| Габариты (ШxГxВ), мм | 500x865x1250 | 250x782x650 | 500x865x1250 | 250x782x650 |
| Масса (без АКБ), кг | 200 | 85 | 200 | 85 |
| СТАНДАРТЫ | | | | |
| Безопасность | IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1 | | | |
| ЭМС | IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 | | | |

8 / Приложение А. Установка внутренних АКБ




В ИБП мощностью 10-40кВА может быть установлено 120 АКБ 7/9Ач (три линейки АКБ по 40 батарей в каждой).


В ИБП мощностью 60-80кВА может быть установлено 160 АКБ 7/9Ач (четыре линейки АКБ по 40 батарей в каждой).

Каждая линейка АКБ содержит 4 группы по 10АКБ в каждой. Соединение групп в линейку осуществляется кабелем с разъемами типа Андерсон.


1. Все АКБ в каждой группе должны быть соединены межэлементными перемычками, как показано на рисунке ниже.

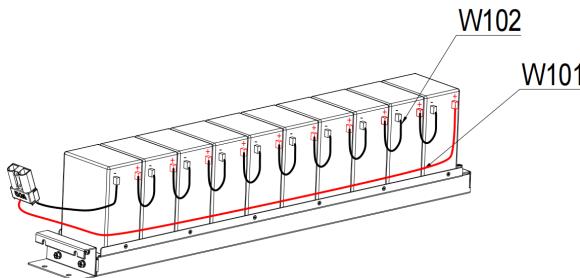

2. Все батарейные кассеты с группами АКБ должны быть собраны одинаково и установлены на полки ИБП как показано на рисунке ниже.

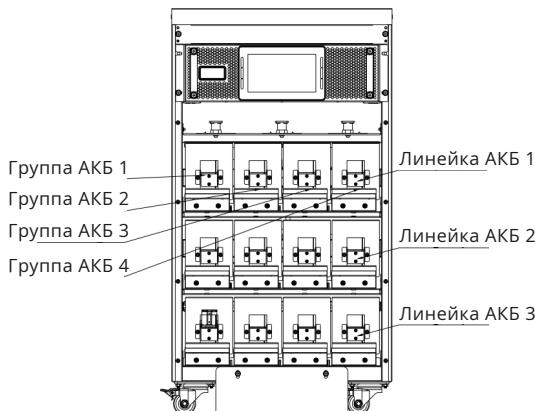

3. Необходимо подключить положительный, отрицательный и средний выводы каждой линейки АКБ к соответствующим разъемам ИБП, как показано на рисунке ниже. При этом необходимо строго соблюдать схему и полярность подключения.

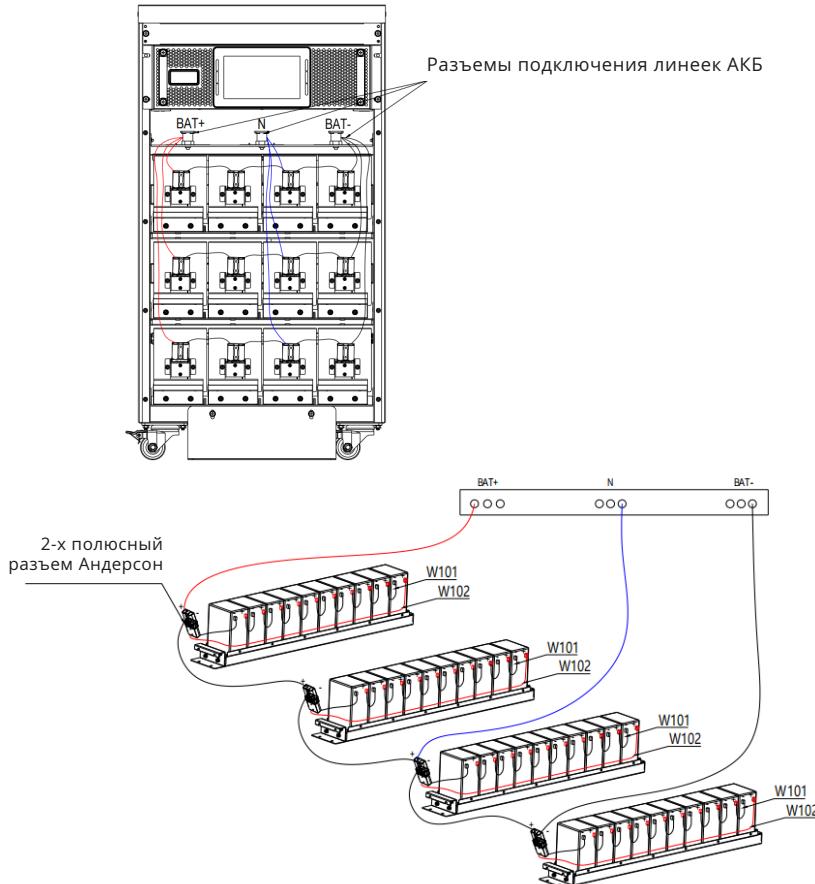

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При сборке и подключении линеек АКБ необходимо строго соблюдать полярность и указанную выше схему подключения. Перед параллельным соединением линеек АКБ и подключением их к ИБП необходимо проверить напряжение каждой линейки и убедится что оно находится в допустимых пределах.



ПРИМЕЧАНИЕ

Сведения, приведенные в данном руководстве, могут быть изменены без предварительного оповещения.

За дополнительной информацией обращайтесь:

ООО «Системотехника»
125239, г. Москва, ул. Коптевская, 73с1
+7 (495) 256-13-76
www.impuls.energy

Информация об адресах, телефонах сервисных центров, осуществляющих гарантийную и постгарантийную поддержку и ремонт ИБП ИМПУЛЬС размещена по адресу:

<https://impuls.energy/podderzhka/servisnye-tsentry>

Для заметок

Для заметок

e-mail: info@impuls.energy
web: www.impuls.energy